


KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLO
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

Dvůr Králové nad Labem				
3656/4		3519/6		3519/8
zeleň	chodník	asfalt		zeleň – trávník
0	13.95		4.55	3.40
		1		
		2		

MĚŘÍTKA 1:150/150

LEGENDA TYPŮ ČAR

Výtlak z ATS do ulice Pod Lesem

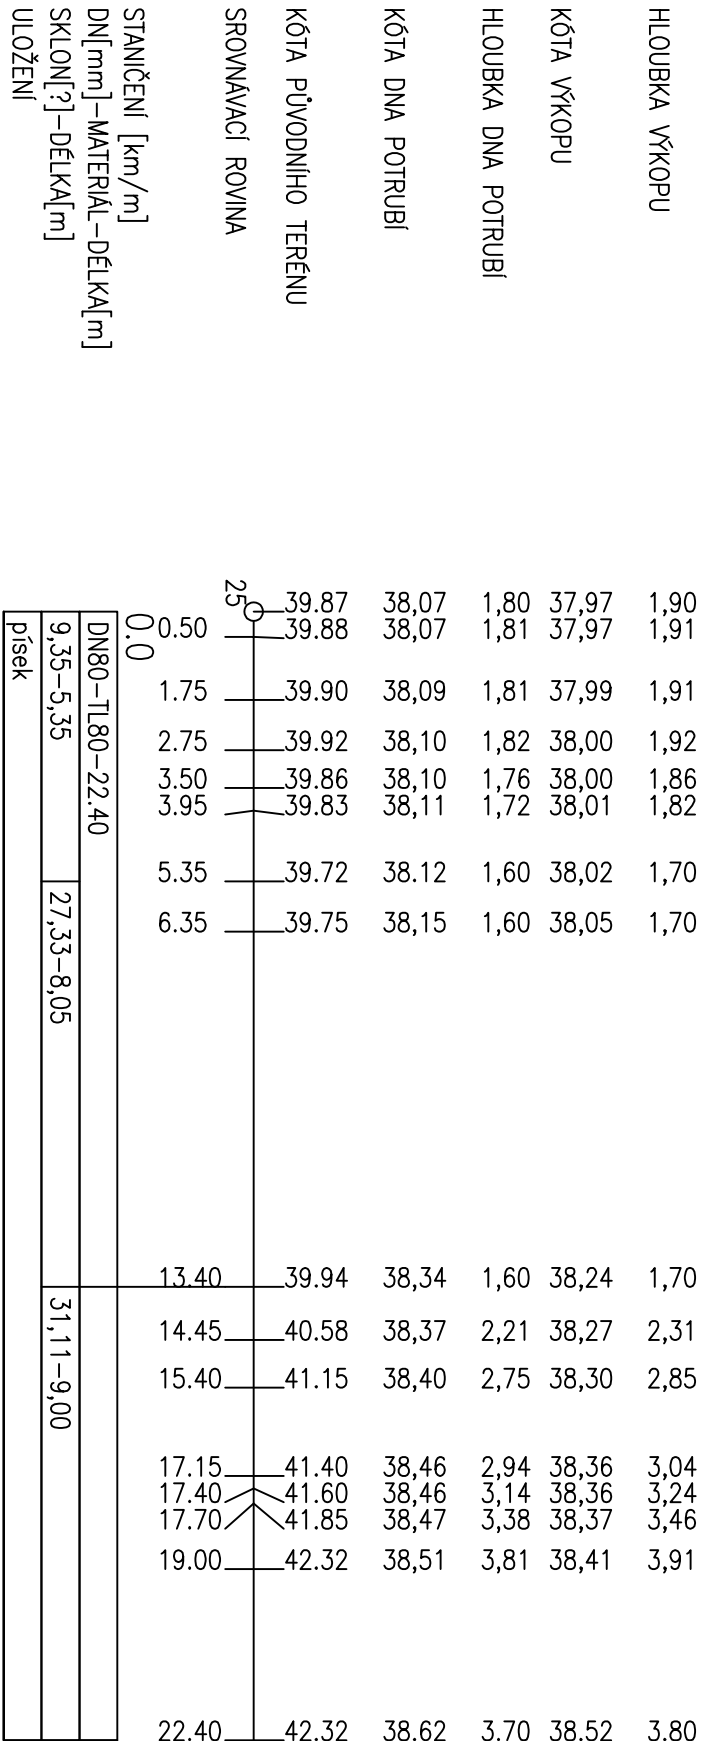

POZNÁMKA:
MINIMÁLNÍ SVISLÁ VZDÁLENOST MEZI VODOVODEM A PLYNOVODEM
JE DLE ČSN 736005 - 0,15 m. MINIMÁLNÍ KRYTÍ VODOVODU V
KOMUNIKACI JE 1,5 m.

Hlavní projektant	Ing. Blanka Matějková	ING. BLANKA MATĚJKOVÁ vodoхозяйodářská projekce IČO 167 61 898, DIČ CZ655106503 Tovární 496, TRUTNOV	
Výpracoval	Ing. Blanka Matějková		
Investor	Město Dvůr Králové nad Labem		
Stupeň	Projekt pro provádění stavby		
Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem D.1.6 Přípojky vody a kanalizace		Měřítko	1 : 150 / 150
		Datum	leden 2023
		Zakázka	1 / 2023
		Příloha č.	
Podélný profil výtlatku z AT		D.1.6.4	