

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Žadatel: Ing. Arch. Filip Musálek, Údolní 222/5, 602 00 Brno - střed
Název akce: **Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem**
Umístění akce: dle přílohy
Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem
Účel vyjádření: Toto vyjádření lze použít jako stanovisko (souhlas) pro účely ohlášení stavby stavebnímu úřadu, územního rozhodnutí, zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a stavebního povolení.

Č. vyjádření: **096/2024** Vyřizuje: Alfréd Pohl Dne: 21. 06. 2024
Dotčené sítě: **kanalizační řad BET 1200, BET 400, vodovodní řad TL DN 100, PE 63**

Ve Vámi vyznačeném zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení a zařízení v naší správě. Tato zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m.
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Technické řešení ochrany vodovodní a kanalizační sítě, případné přeložky trasy a úpravy uložení vedení (provedené na náklady žadatele - investora) je třeba projednat v rámci projektu s pracovníky technického oddělení MěVaKu. O zahájení zemních prací ve vzdálenosti menší než je ochranné pásmo dotčené sítě (viz výše) je třeba tyto pracovníky prokazatelně uvědomit (kontaktní osoba).

Zakreslení podzemních vedení je pouze informativní a před zahájením vlastních zemních prací je třeba tyto sítě vytyčít. O vytyčení vodovodních a kanalizačních sítí můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně 3 týdny před požadovaným termínem na kontaktní osobu. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání a jeho platnost.

Při provádění zemních nebo jiných prací v ochranném pásmu, je každý stavebník - vlastník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodních a kanalizačních sítí, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:

- před zahájením prací vyznačení (vytyčení) polohy vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- před zahájením výkopových prací odkrytí styků (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovníci, které vyjádření vydalo;
- upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a v ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních sítí (viz výše) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.);
- řádné zabezpečení odkrytého vedení vodovodních a kanalizačních sítí proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou;
- dodržování zákazu přejíždění tras vedení vodovodních a kanalizačních sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich parkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
- dodržování zákazu skládek, vysazování dřevin, budování zařízení a objektů v ochranném pásmu, které by znemožňovaly přístup k vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- aby při výstavbě trvalého oplocení pozemku, bylo nad trasou vedení vodovodní a kanalizační sítě pouze oplocení, které je snadno a rychle demontovatelné a bez trvalého základu;
- aby nebyla snižována či zvyšována vrstva zeminy nad trasami vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodních a kanalizačních sítí, a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o sběrné jímky, šoupata, podzemní a nadzemní hydranty, domovní uzávěry, kanalizační šachty a vpustě, vodovodní označníky, patníky a tyče);
- aby před záhozem odkrytého vedení vodovodní a kanalizační sítě, byl vyzván pracovník Technického oddělení MěVaKu k provedení kontroly, zda nejsou poškozeny a zda byly dodrženy všechny stanovené podmínky. **O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.** Po provedení kontroly je nutné provést ochranu a krytí vedení vodovodních a kanalizačních sítí (písek, drt, apod.);
- okamžité ohlášení každého poškození vodovodní nebo kanalizační sítě pracovníkům pohotovostní služby na telefonní 499 628 666;
- aby v případě poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě byl pracovníkům a technice MěVaKu, umožněn přístup na tyto pozemky bez předchozího oznámení, pro zabránění škod z důvodu prodloužení;

MěVaK upozorňuje, že při práci v blízkosti vodovodních a kanalizačních sítí je nutné dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 275/2013 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

V zájmové oblasti se dále nacházejí / mohou nacházet / vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 275/2013 Sb. majetkem vlastníka pozemku, kterému přísluší, pokud byla vybudována před dnem účinnosti tohoto zákona, případně v majetku toho, kdo ji na své náklady pořizoval, pokud vznikly po vstoupení v platnost tohoto zákona. Ve vyjádření jsou zakresleny přípojky, jejichž majitelé nám poskytly podklady pro jejich zakreslení.


Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací dle situačního výkresu C.3

.....
Alfréd Pohl
technické oddělení

Příloha: Informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě
situační výkres a žádost o vyjádření

Platnost vyjádření končí dne 20. 06. 2025

Kontaktní osoba: Alfréd Pohl, Technické oddělení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové n. L., tel. 732 300 813, e-mail: alfred.pohl@mevakdnl.cz

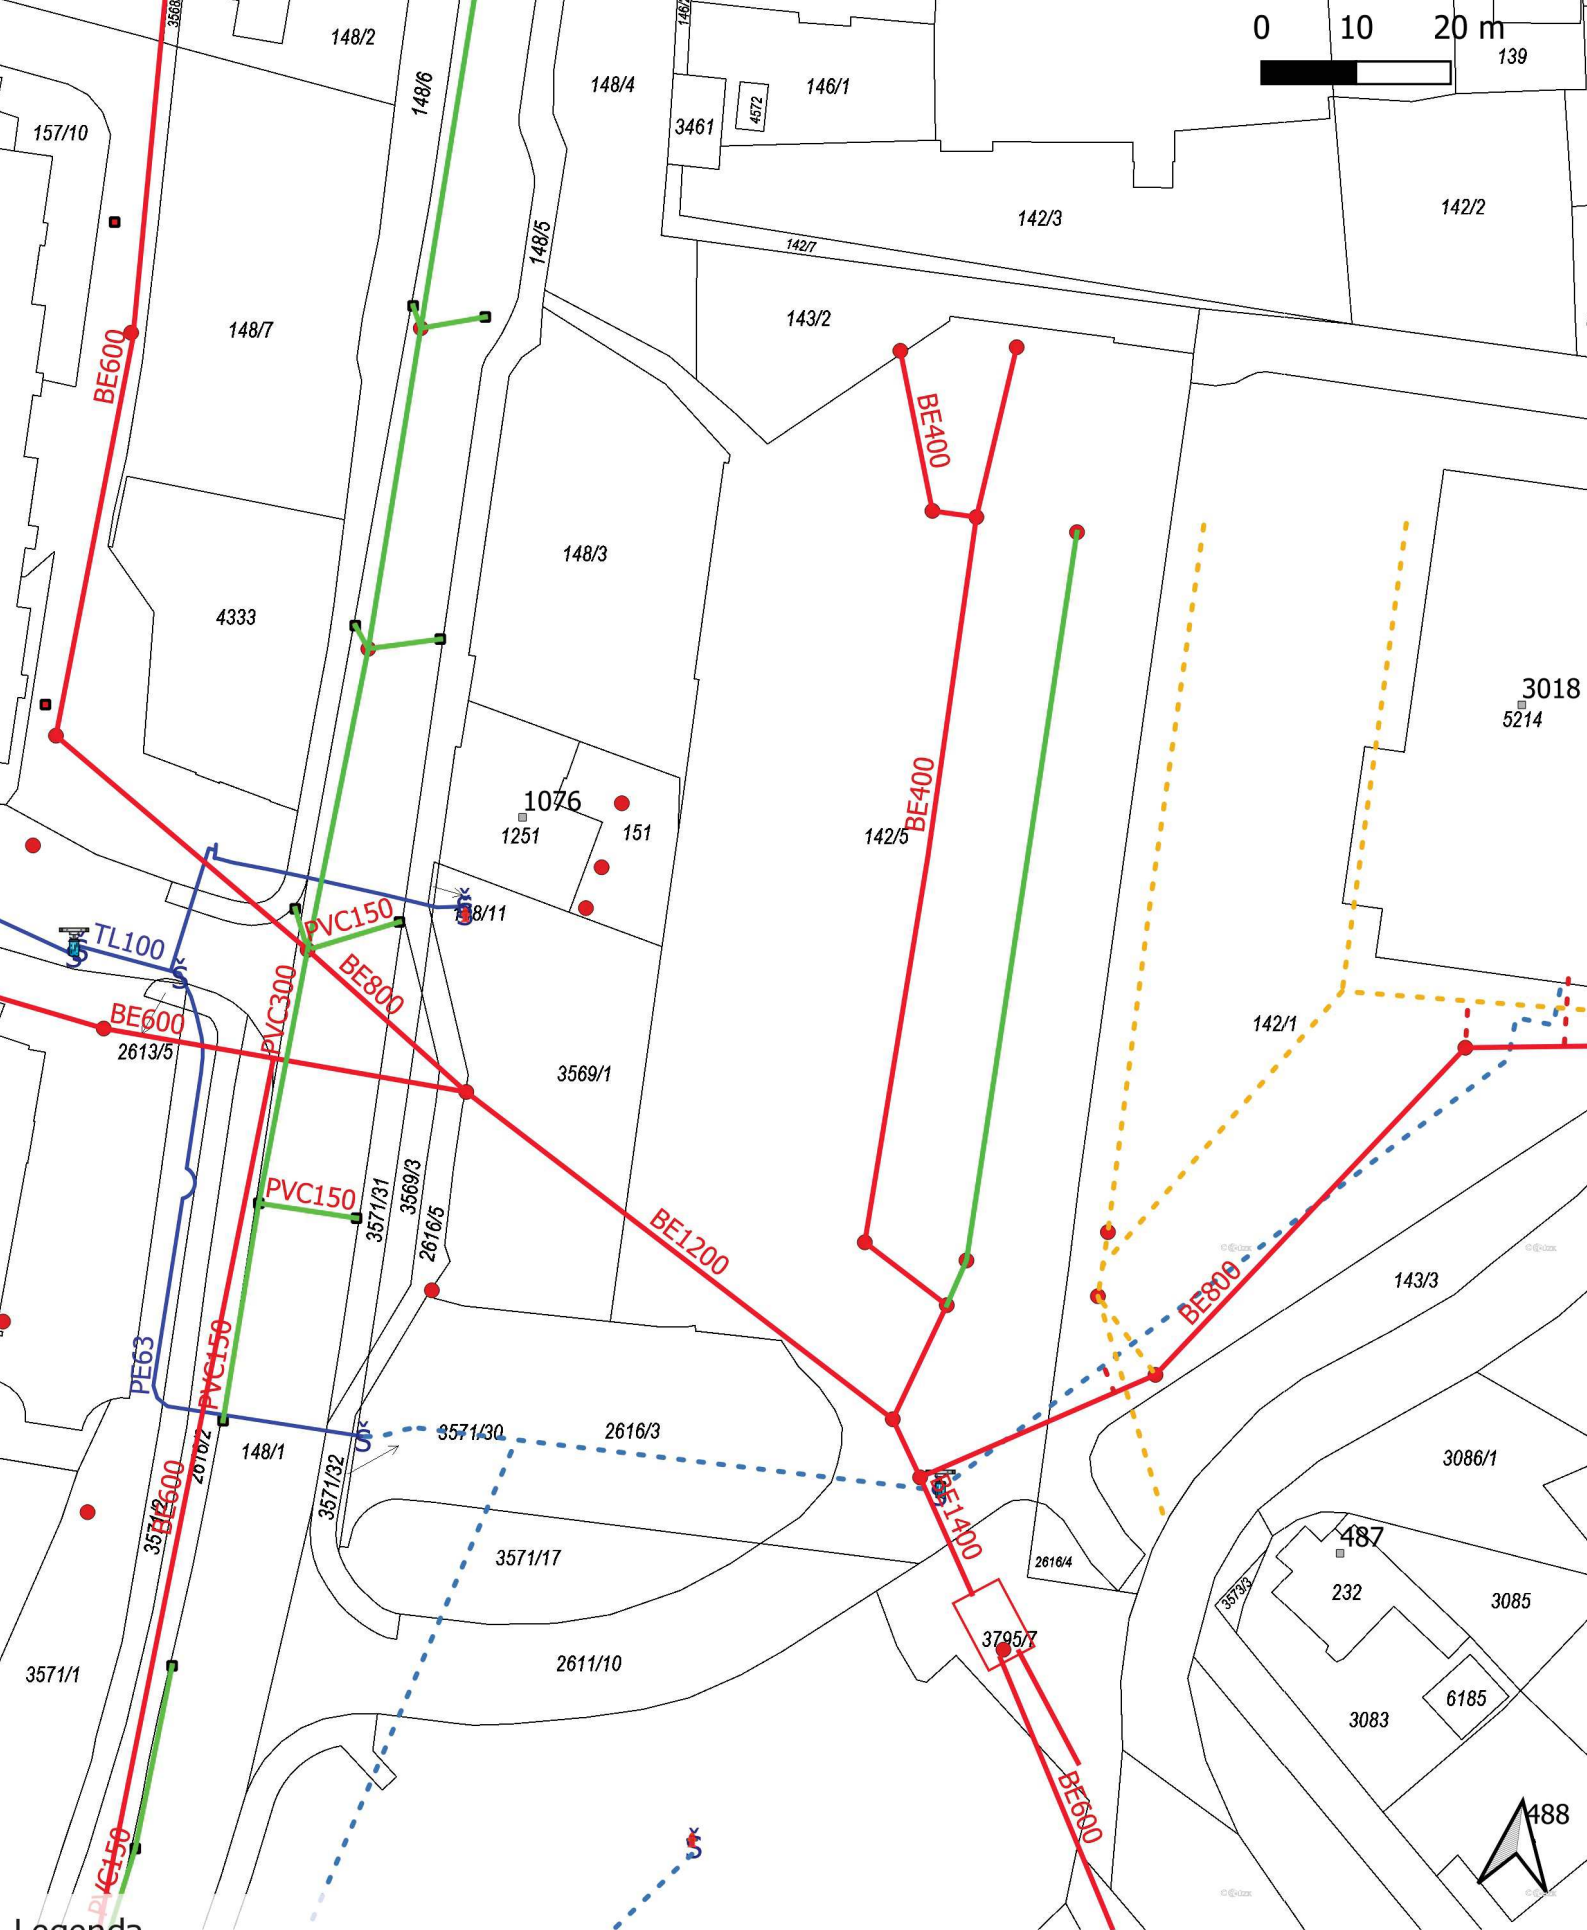

Legenda

- vodovodní řad
- - - přípojky_vodovod
- - - kanal_přípojky
- - - Kanalizační stoka dešťová - extern
- Kanalizační stoka dešťová - GZ
- Kanalizační stoka jednotná

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Platí pouze s vyjádřením č. 096/2024
Lokalita: Dvůr Králové nad Labem

Zobrazeno informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě
V zájmovém území se mohou nacházet zařízení a sítě, které nejsou ve
správě
nebo majetku společnosti MěVaK Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Formát: A4
Datum: červen 2024
Vyhotožil: Alfréd Pohl
Razířko:
Podpis:

Alfréd Pohl
Digitálně podepsal Alfréd Pohl
Datum:
2024.06.21
07:06:03 +02'00'

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Žádáme o vyjádření ke stavbě:

- k napojení na veřejnou kanalizaci
- stavební práce v ochranném pásmu vodovodu

Důvod vyjádření:

- Společné povolení

Zájmový prostor pro stavbu:

Město Dvůr Králové nad Labem

Název stavby

Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem

Číslo parcel

p.č. 142/5, 143/2, 142/7, 148/5, 148/3, 1251, 151, 3569/1, 2616/3, 3571/17, 3571/30, 2616/5, 3571/32, 3571/31, 3569/3, 148/11, 2611/10, 3571/33, 148/1, 3571/2, 2613/5, 3571/1, 2616/2, 3569/2, 148/6, 3568/1, 4333, 148/7, 148/14, 157/10, 157/1, 148/4, 146/2, 3795/7, 3795/2, 164/2

Katastrální území

Dvůr Králové nad Labem [633968]

Dále přikládám v příloze:

B. Souhrnná technická zpráva
C.3 Koordinační situace
Plná moc

V Brně dne 13.6.2024

Ing. arch
Filip
Musálek

Digitally signed
by Ing. arch Filip
Musálek
Date: 2024.06.13
11:30:02 +02'00'

Žadatel: M2AU s.r.o

Zastoupený: Ing. arch. Filip Musálek
Údolní 222/5, Brno-město. 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz;
ID schránky: v6zyzkf

Stavebník: Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T.G.Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 17

IČO: 00277819, DIČ: CZ 00277819

Zastoupený: Ing. Ctirad Pokorný, vedoucí
odboru rozvoje, investic a správy majetku
mail: pokorny.ctirad@mudk.cz

