


Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

ochrana základní : polohou, zábranou, krytím, izolací

ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

3/PEN AC 50Hz 400V TN-C

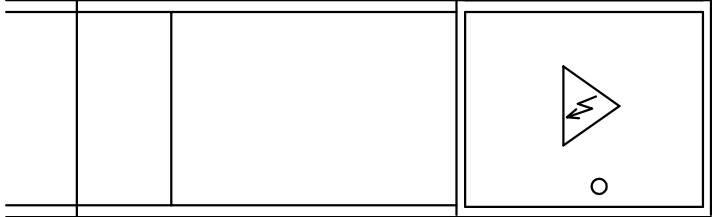

Elektroměrová rozvodnice typová  
typ ER 112/NKP7P-C v plířči  
ER – rozměr 320x1810x220mm, IP44  
výrobce DCK Holoubkov

$P_i = 7,7kW$

Osazení jednoho jednosazbového měřením 3x25A.  
Přívod a vývody spodem.

Hlavní projektant	Ing. Blanka Matějková	ING. PAVEL HARTMAN elektrotechnická zařízení ICO 156 31 290 Lesní 53, Janské Lázně
Vypracoval	Ing. Pavel Hartman	
Investor	Město Dvůr Králové nad Labem	
Stupeň	Projekt pro realizaci stavby	
Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem D.1.4 Elektroinstalace		Měřítko
Rozvaděč RE		Datum leden 2023
		Zakázka 01 / 2023
		Příloha č.
D.1.4.4		