

# **Vyjádření o existenci podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí ve správě společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.**

Žadatel:	GRIMM Architekti s.r.o., Ing. Josef Brukner, Haškova 1273/2, 59101 Žďár nad Sázavou		
Název akce:	<b>REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM</b>		
Umístění akce:	dle přílohy		
Katastrální území:	Dvůr Králové nad Labem		
Účel vyjádření:	Podklady pro zpracování projektové dokumentace, nemohou být použity jako stanovisko (souhlas) pro jakékoli řízení před správním orgánem.		
Č. vyjádření:	134/2022	Vyřizuje: Alfréd Pohl	Dne: 31. 05. 2022
Dotčené sítě:	vodovodní řad ŠL DN 400, ŠL DN 200, ŠL DN 150, PE 110, kanalizační řad BET DN 500, BET DN 400		

Ve Vámi vyznačeném zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení a zařízení v naší správě. Tato zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Technické řešení ochrany vodovodní a kanalizační sítě, případné přeložky trasy a úpravy uložení vedení (provedené na náklady žadatele - investora) je třeba projednat v rámci projektu s pracovníky technického oddělení MěVAKu. O zahájení zemních prací ve vzdálenosti menší než je ochranné pásmo dotčené sítě (viz výše) je třeba tyto pracovníky prokazatelně uvědomit (kontaktní osoba).

**Zakreslení podzemních vedení je pouze informativní a před zahájením vlastních zemních prací je třeba tyto sítě vytyčit.** O vytyčení vodovodních a kanalizačních sítí můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně 3 týdny před požadovaným termínem na kontaktní osobu. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo tohoto vyjádření, datum vydání a jeho platnost.

Při provádění zemních nebo jiných prací v ochranném pásmu, je každý stavebník - vlastník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodních a kanalizačních sítí, zejména tím, že zajistí splnění následujících podmínek:

- před zahájením prací vyznačení (vytyčení) polohy vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- před zahájením výkopových prací odkrytí stýků (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovníci, které vyjádření vydalo;
- upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a v ochranném pásmu vodovodních a kanalizačních sítí (viz výše) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.);
- řádné zabezpečení odkrytého vedení vodovodních a kanalizačních sítí proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou;
- dodržování zákazu přejíždění tras vedení vodovodních a kanalizačních sítí těžkými vozidly (mechanizací) a jejich parkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození;
- dodržování zákazu skládek, vysazování dřevin, budování zařízení a objektů v ochranném pásmu, které by znemožňovaly přístup k vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- aby při výstavbě trvalého oplocení pozemku, bylo nad trasou vedení vodovodní a kanalizační sítě pouze oplocení, které je snadno a rychle demontovatelné a bez trvalého základu;
- aby nebyla snižována či zvyšována vrstva zeminy nad trasami vedení vodovodních a kanalizačních sítí;
- aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodních a kanalizačních sítí, a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o sběrné jímky, šoupata, podzemní a nadzemní hydranty, domovní uzávěry, kanalizační šachty a vpustě, vodovodní označníky, patníky a tyče);
- aby před záhozem odkrytého vedení vodovodní a kanalizační sítě, byl vyzván pracovník Technického oddělení MěVAKu k provedení kontroly, zda nejsou poškozeny a zda byly dodrženy všechny stanovené podmínky. **O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení. Po provedení kontroly je nutné provést ochranu a krytí vedení vodovodních a kanalizačních sítí (písek, drt', apod.);**
- okamžitě ohlášení každého poškození vodovodní nebo kanalizační sítě pracovníkům pohotovostní služby na telefonní 499 628 666;
- aby v případě poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě byl pracovníkům a technice MěVAKu, umožněn přístup na tyto pozemky bez předchozího oznámení, pro zabránění škod z důvodu prodlení;

MěVAK upozorňuje, že při práci v blízkosti vodovodních a kanalizačních sítí je nutné dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 76/2006 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 - Zemní práce, 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

V zájmové oblasti se dále nacházejí / mohou nacházet / vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění zákona č. 76/2006 Sb. majetkem vlastníka pozemku, kterému přísluší, pokud byla vybudována před dnem účinnosti tohoto zákona, případně v majetku toho, kdo ji na své náklady pořizoval, pokud vznikly po vstoupení v platnost tohoto zákona. Ve vyjádření jsou zakresleny přípojky, jejichž majitelé nám poskytly podklady pro jejich zakreslení.

**MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM**  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 288 18 334, DIČ: CZ28818334


Alfréd Pohl  
technické oddělení

**Příloha:** Informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě 1 x A3  
žádost o vyjádření a situační výkres 3x A4

**Platnost vyjádření končí dne 30. 05. 2023**

**Kontaktní osoba:** Alfréd Pohl, Technické oddělení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové n. L., tel. 732 300 813, e-mail: alfred.pohl@mevakdnl.cz



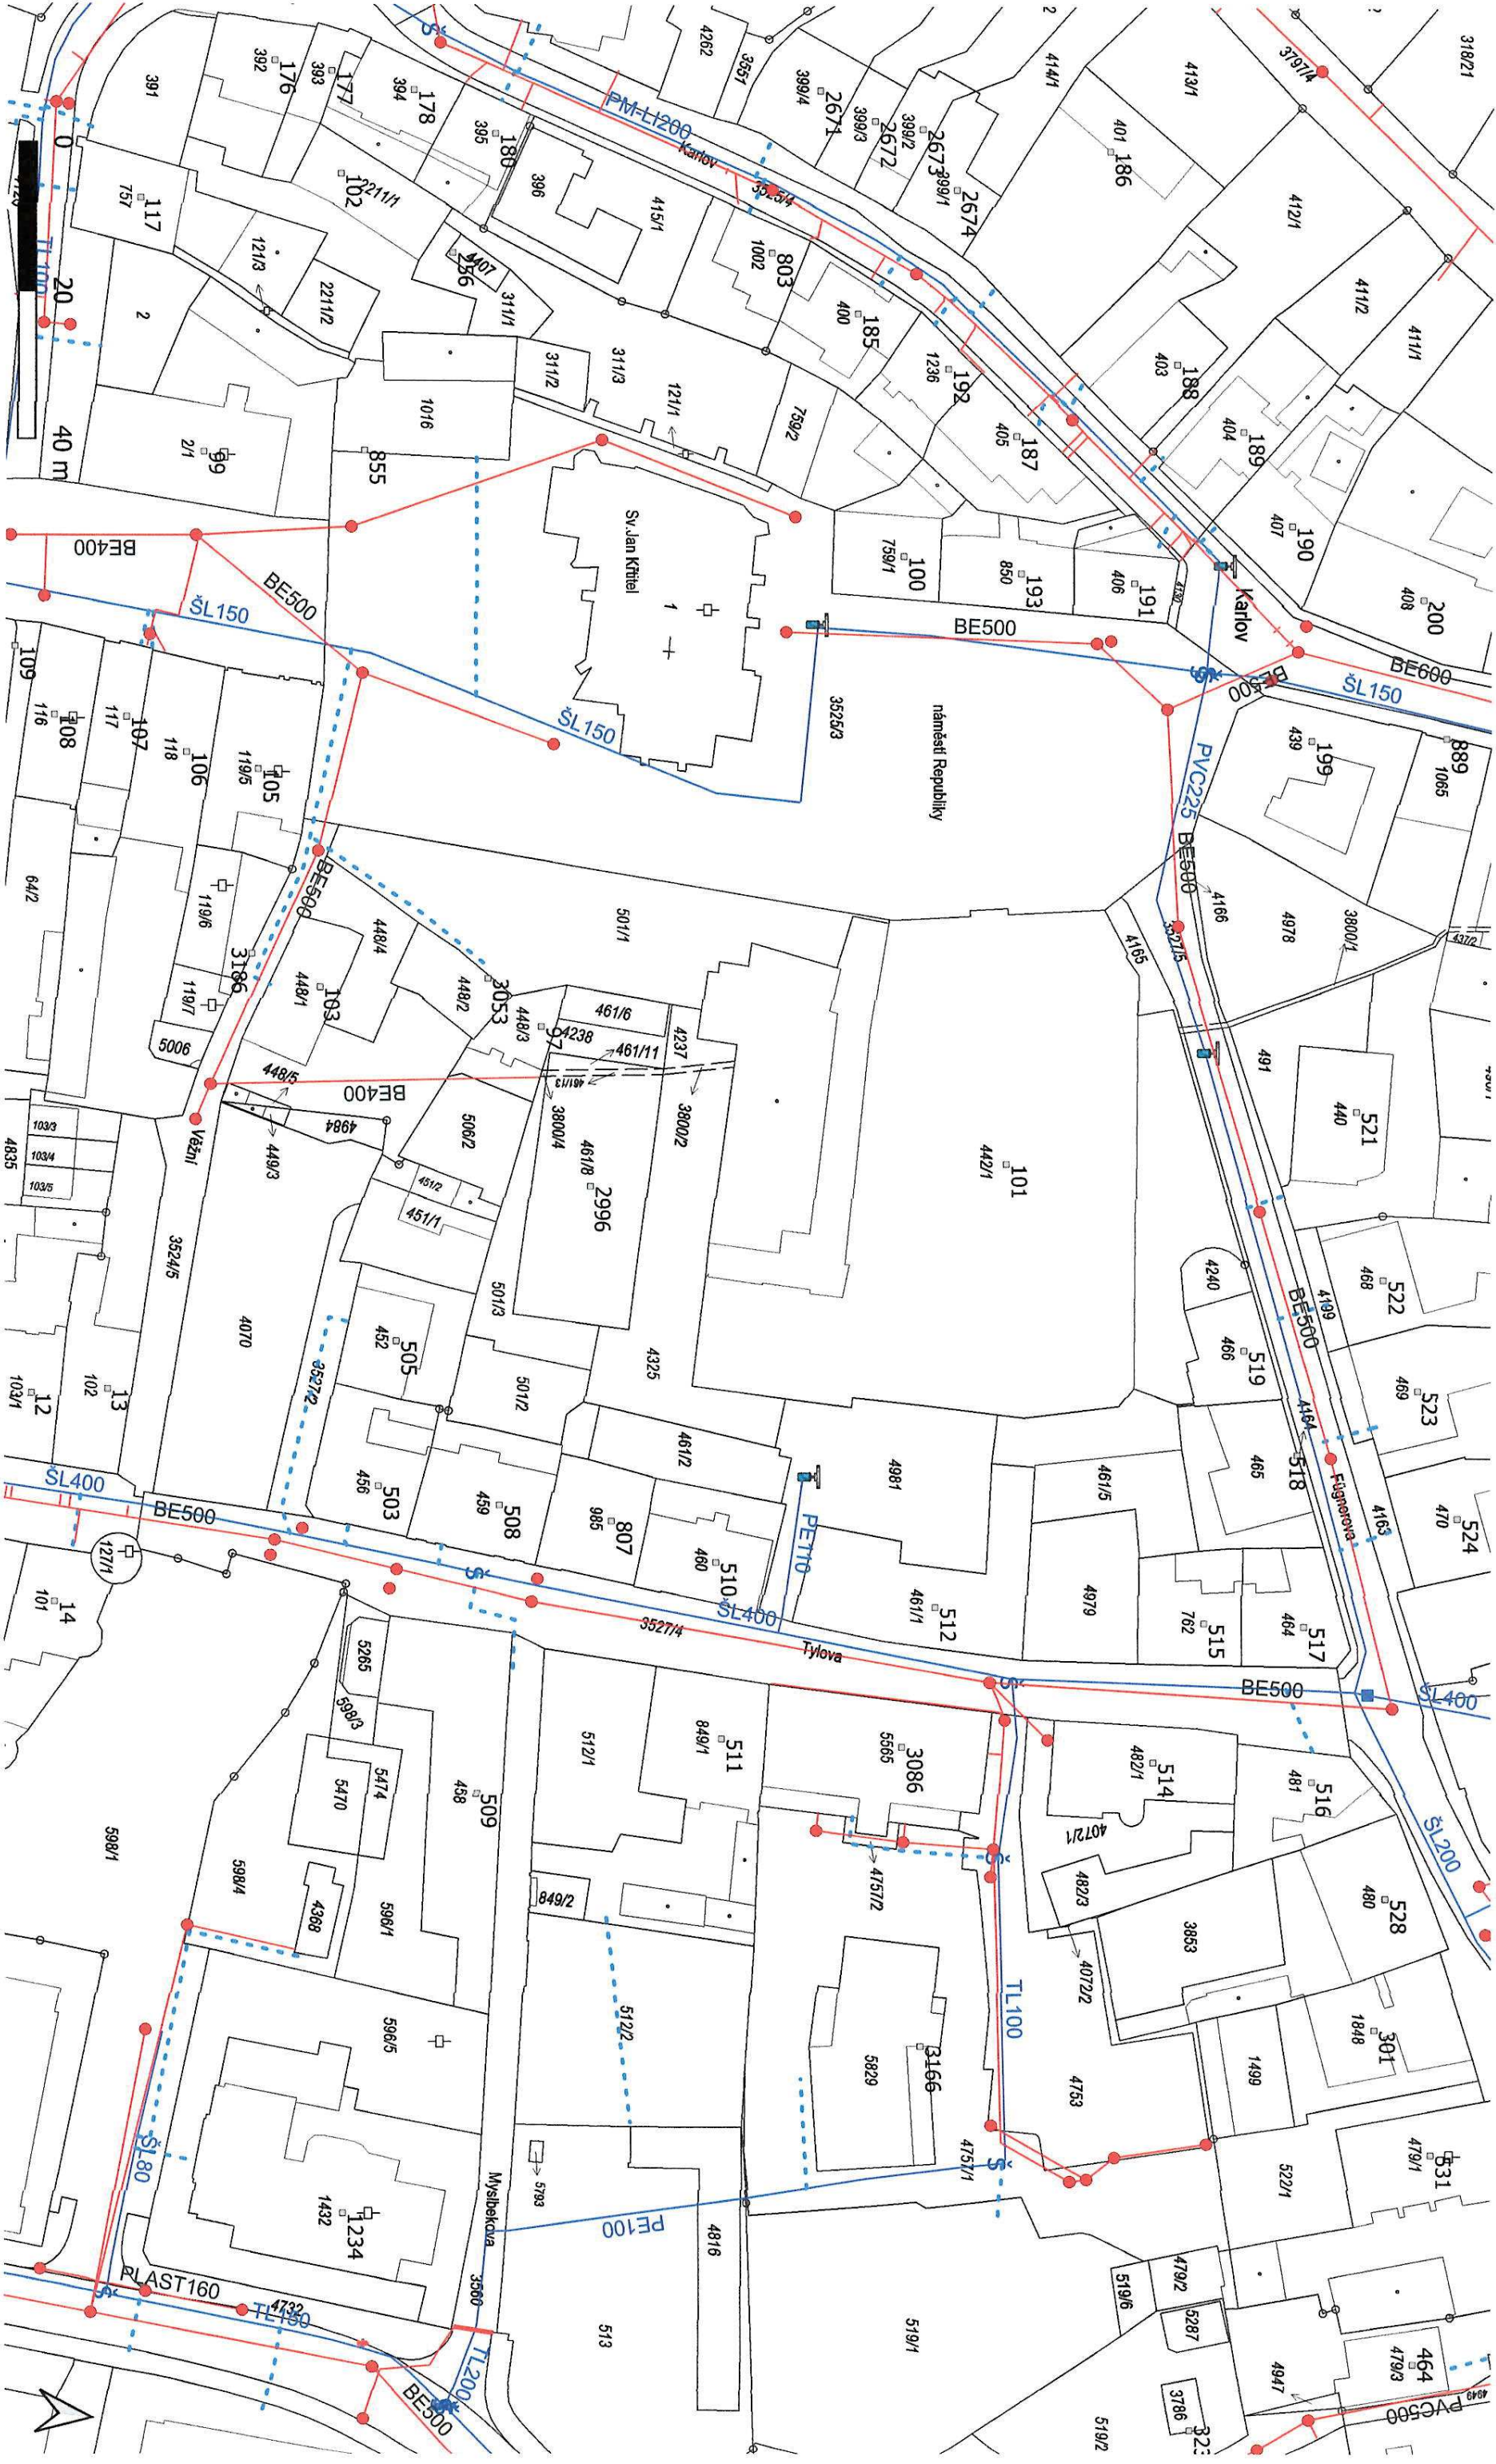

Legenda

- Vodovodní řád
- - - - - Vodovodní přípojky
- Kanalizační řád a přípojky
- objekty\_kanal

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.  
náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Platí pouze s vyjádřením č.134/2022  
Lokalita: Dvůr Králové nad Labem

Zobrazeno informativní zakreslení podzemních vedení v naší správě  
V zájmovém území se mohou nacházet zařízení a sítě, které nejsou ve správě  
nebo majetku společnosti MěVAK Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Formát: A3  
Datum: květen 2022  
Vyhotovil: Alfréd Pohl

Razítko:  
Podpis:

**MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE**  
**DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM**  
náměstí Denisovo 766  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 268 18 334, DIČ: CZ28818334



**Žadatel:**

GRIMM Architekti s.r.o.  
Brukner Josef Ing.  
Haškova 1273/2  
59101 Žďár nad Sázavou  
IČO: 09688897

**Evid. číslo žádosti:** 2022369025**Evid. číslo subjektu:** 0010121767

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad  
Labem s.r.o.  
náměstí Denisovo 766  
54401 Dvůr Králové nad Labem

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:  
**Zpracování projektu / předprojektová příprava**

**Název akce:**

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

**Výška stavby (m):** 20

**Vybraný způsob doručení vyjádření:** e-mailem

**Žádost vytvořena:** 20.05.2022

S pozdravem

Brukner Josef Ing.

Telefon: | Mobil: +420773675307 | E-mail: josef@grimmarch.cz


Evid. č. žádosti: 2022369025

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem (Trutnov) 633968

Popis polygonu: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY  
A JEJÍ OKOLÍ

### Polygon 1 - Mapa širších vztahů

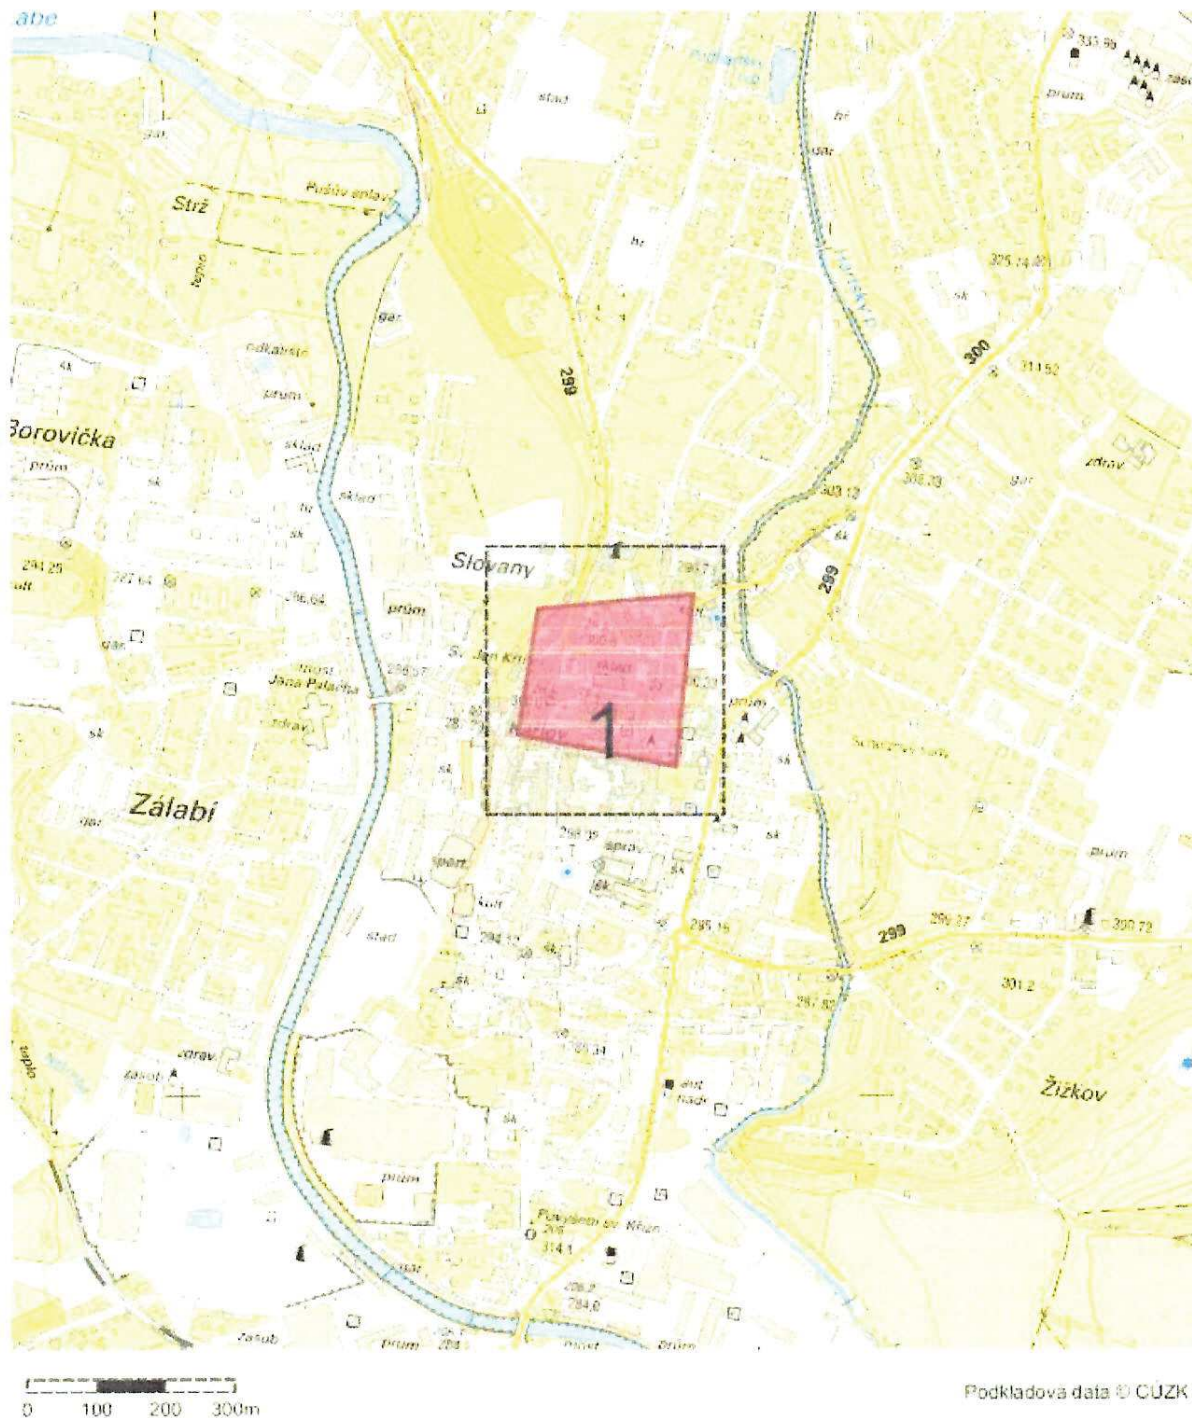



Evid. č. žádosti: 2022369025

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem (Trutnov) 633968

Popis polygonu: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉ MAYEROVY TOVÁRNY  
A JEJÍ OKOLÍ

### Polygon 1 - Detail

