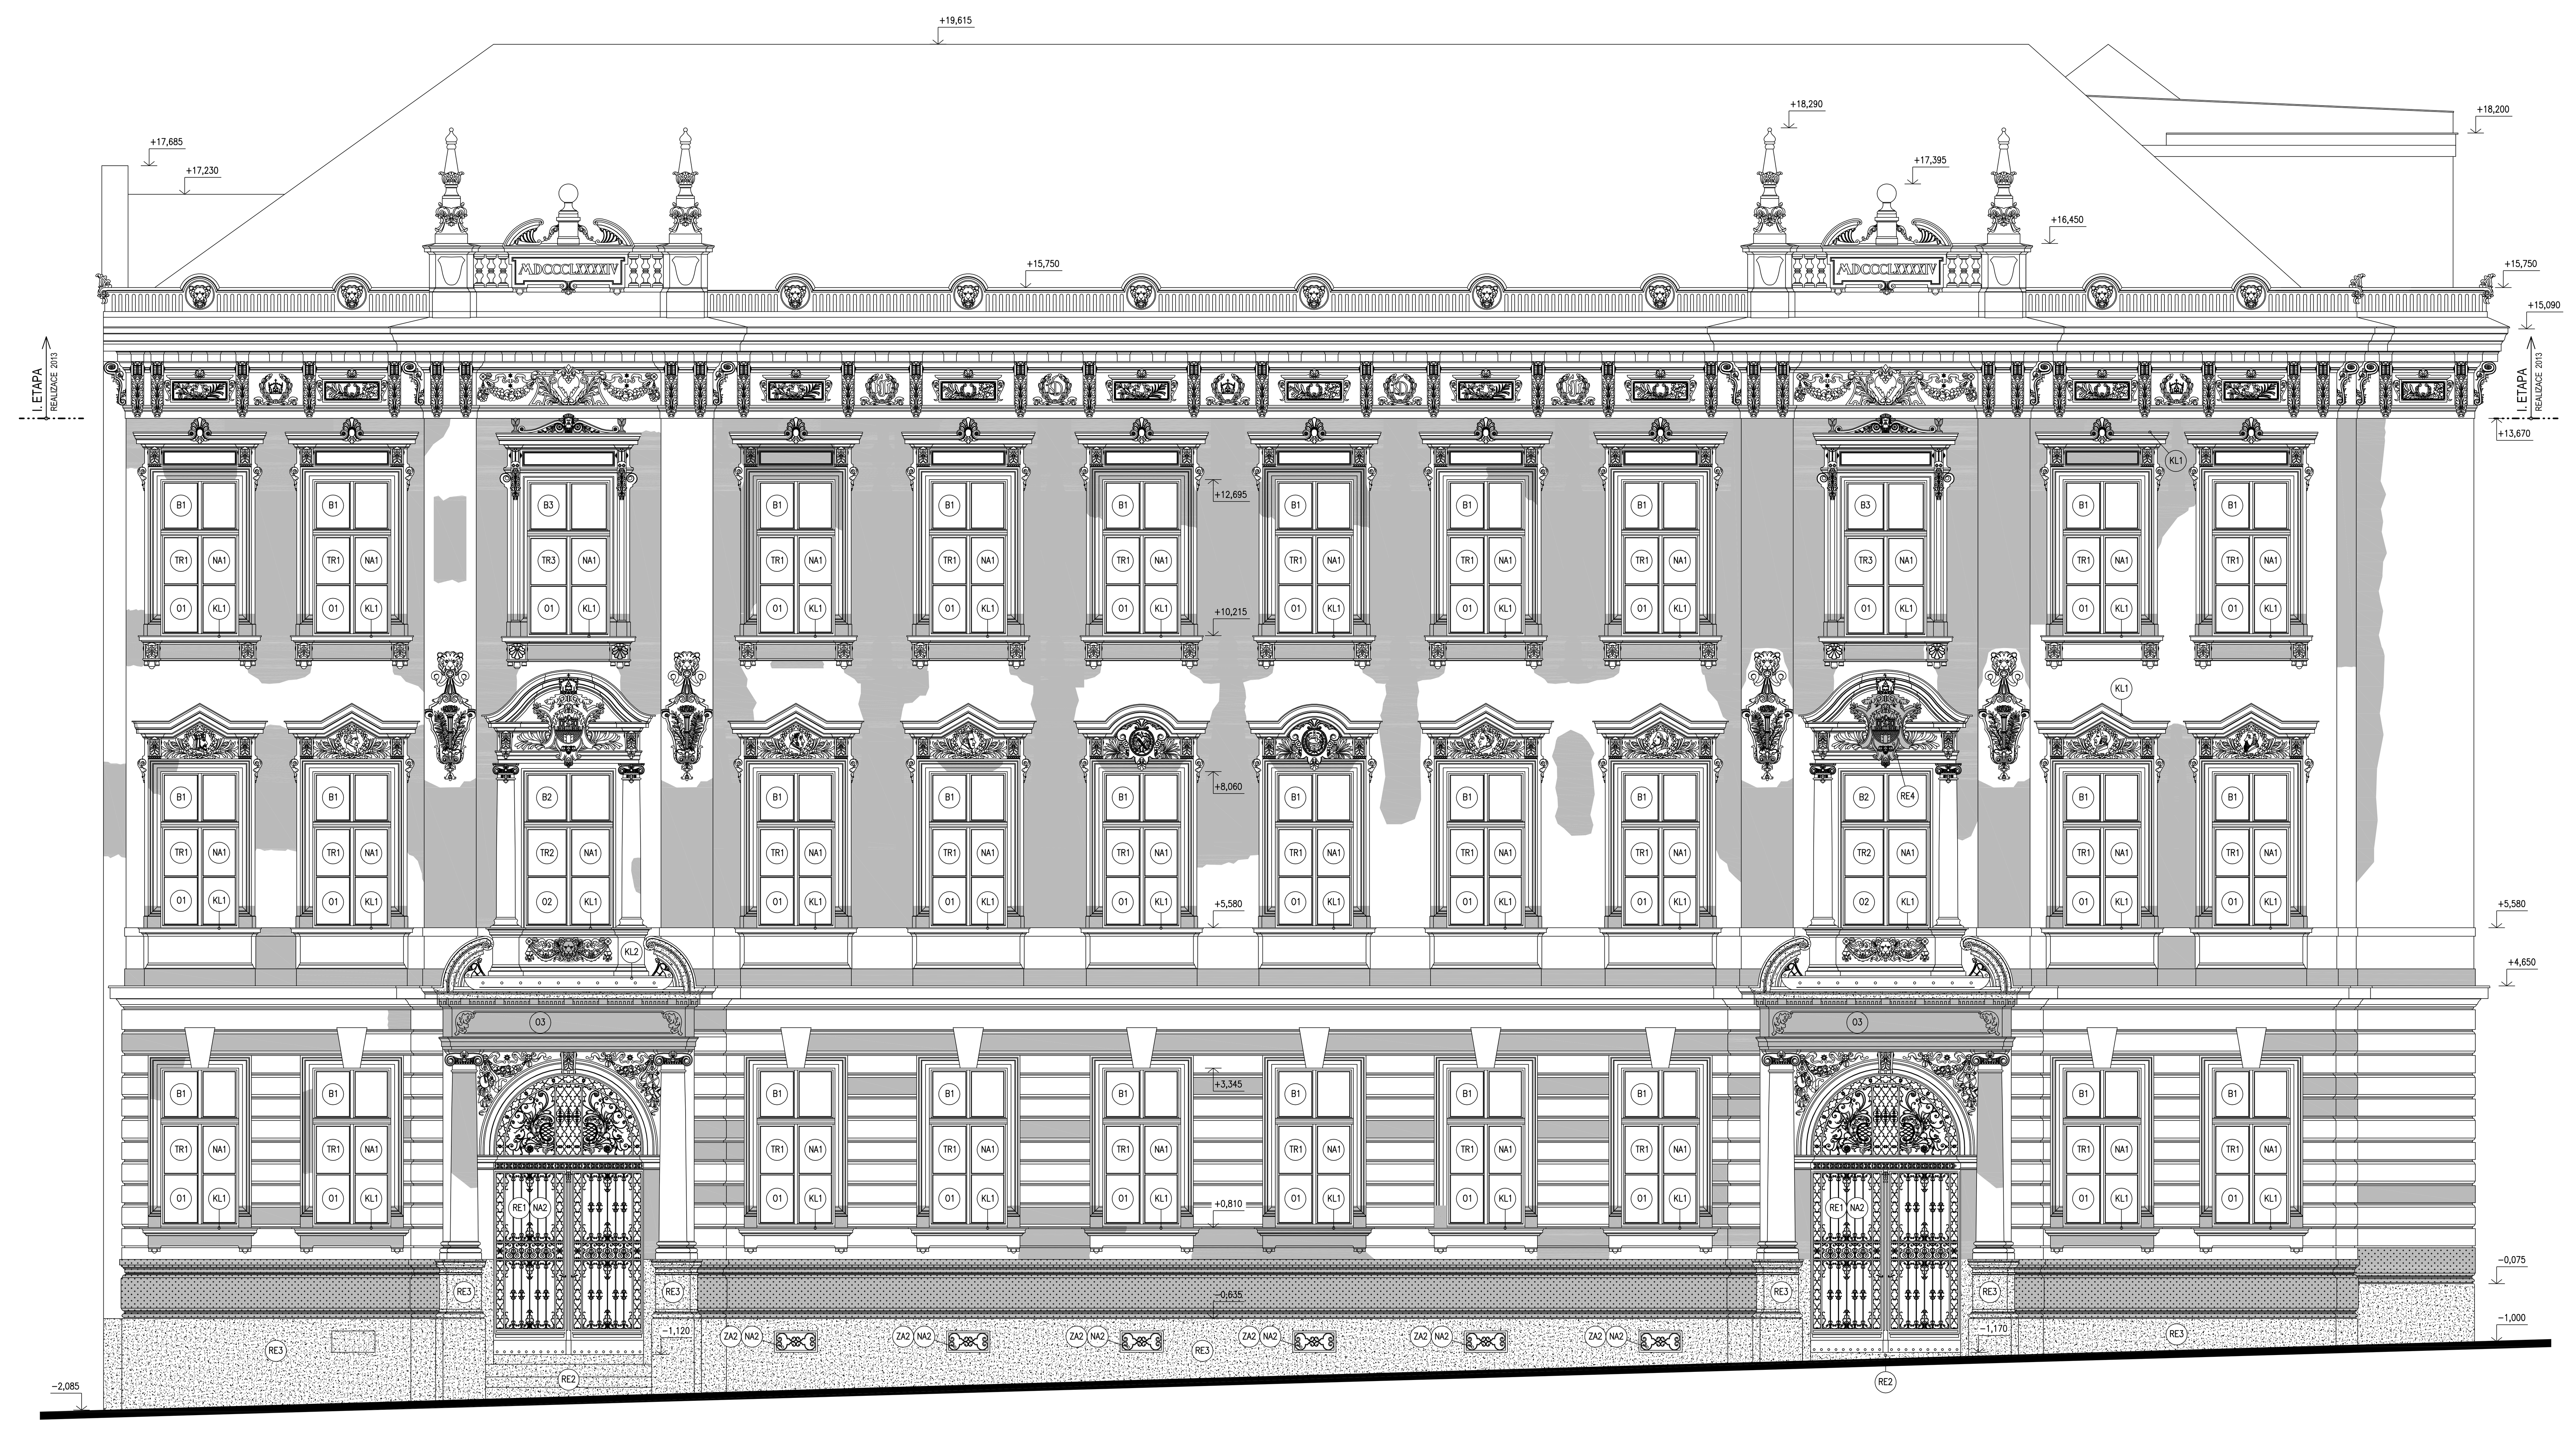

LEGENDA ÚPRAV:

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ A VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY OPATŘENÉ RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDOU ZA POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ A HORKÉ PÁRY MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚRŮ. ČIŠTĚNÍ FASÁDY BUDE PROBÍHAT ZDOLA NAHORU. PO DŮKLADNÉ OČISTĚ PŮVODNÍCH OMÍTEK BUDE PŘISTOUPENO K LOKÁLNÍ KONSOLIDACI ODHALENÝCH PŮVODNÍCH ŠTUKOVÝCH VRSTEV ORGANOKŘEMIČITANY.
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ OMÍTKY BUDOU DÁLE LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU. PRO DOPLNĚNÍ PŮVODNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE POUŽITA OBDOBNÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSLUŠNOU GRANULOMETRIÍ OSTŘIVA. JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

REKONSTRUKCE NESOUDRŽNÝCH A NEPŮVODNÍCH VÁPENNÝCH OMÍTEK

STÁVAJÍCÍ HLADKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ A VÁPENOCEMENTOVÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY BUDOU MECHANICKY ODSTRANĚNY (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR, POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OMYT) A NAHRAZENY JÁDROVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S PODHOZEM (VIZ. RECEPTURA A) A SPECIÁLNÍM PROBARVENÝM ŠTUKEM (VIZ. RECEPTURA A). JE NEZBYTNÉ, ABY BYLY NOVÉ OMÍTKY MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, 2 x DENNĚ VLHČENY PITNOU VODOU. ROVNĚŽ JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY LOKÁLNÍ OPRAVY NEBYLY VIZUÁLNĚ PATRNÉ. PŘECHODY NA DOCHOVANOU OMÍTKU MUSÍ BÝT ZBROUŠENY.
PŮVODNÍ A DOPLŇOVANÉ OMÍTKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

ČIŠTĚNÍ, STABILIZACE A OPRAVA PŮVODNÍCH DÍLENSKY ZHOTOVENÝCH PRVKŮ Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA

U PŮVODNÍCH DÍLENSKY PROVEDENÝCH PRVKŮ Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA (MEDAILONY, RELIÉFY, KONZOLY A KRAKORCE) OPATŘENÝCH RECENTNÍMI NÁTĚRY
BUDE POSILENO (IN SITU) JEJICH KOTVENÍ (TRNY Z NEREZOVÉ OCELI PRŮMĚRU: 8 MM). SNÍMÁNY BUDOU POUZE VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ PRVKY, NEBO NEPŮVODNÍ PRVKY PROVEDENÉ ZE SÁDRY.
PONECHÁVANÉ PRVKY BUDOU ZA POMOCÍ ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ A HORKÉ PÁRY MECHANICKY ZBAVENY NEPŮVODNÍCH AKRYLÁTOVÝCH NÁTĚRŮ. OČIŠTĚNÉ PRVKY BUDOU ZPEVNĚNY ORGANOKŘEMIČITANY. OČIŠTĚNÉ A KONSOLIDOVANÉ PRVKY BUDOU NÁSLEDNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVOVÁNY A DOPLŇOVÁNY ZA POUŽITÍ SPECIÁLNÍ MALTOVÉ SMĚSI S VĚTŠÍM PŘÍDAVKEM HYDRAULICKÉ SLOŽKY. **OBNOVU TĚCHTO DEKORATIVNÍCH ŠTUKOVÝCH PRVKŮ MUSÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RESTAURÁTOR S PŘÍSLUŠNÝM OPRÁVNĚNÍM.**
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

NOVÉ DÍLENSKY ZHOTOVENÉ PRVKY Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA

NOVÉ DÍLENSKY PROVEDENÉ MEDAILONY A RELIÉFY Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA
BUDOU ZHOTOVENY POMOCÍ LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. PRVKY BUDOU NA FASÁDĚ OSAZOVÁNY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KAPES. UCHYCENÍ BUDE JIŠTĚNO MALTOU A NEREZOVÝMI KOTVAMI.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

NOVÉ DÍLENSKY PROVEDENÉ KONZOLY A KRAKORCE Z KUFŠTEJNSKÉHO VÁPNA
BUDOU ZHOTOVENY POMOCÍ LUKOPRENOVÝCH ROZMNOŽOVACÍCH FOREM. PRVKY BUDOU ODLÉVÁNY ČI DUSÁNY ZE SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (VIZ. RECEPTURA B) A BUDOU ARMOVÁNY. V PRVCÍCH BUDOU ZALITY NEREZOVÉ TRMÍNKY A OKA. VEŠKERÉ KONZOLY A KRAKORCE BUDOU NOVĚ ZAVĚŠENY NA NEREZOVÝCH KOTVÁCH.
I TYTO ŠTUKOVÉ PRVKY BUDOU V RÁMCI BAREVNÉHO SJEDNOCENÍ OPATŘENY KRYCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM V BAREVNOSTI PŮVODNÍHO PROBARVENÉHO ŠTUKU

RESTAUROVÁNÍ PÍSKOVCOVÝCH KAMENICKÝCH PRVKŮ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÉ PRVKY FASÁDY BUDOU CITLIVĚ OČIŠTĚNY, ZPEVNĚNY, LOKÁLNĚ DOPLNĚNY, OPATŘENY LAZURNÍM NÁTĚREM (DO BARVY FASÁDY) A HYDROFOBIZOVÁNY.

STÁVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÝ SOKL BUDE CELOPLOŠNĚ MECHANICKY ZBAVEN CEMENTOVÝCH OMÍTEK A VYSPRÁVEK. VYSOKÝ OBSAH VODOROZPUSTNÝCH SOLÍ V KAMENI (Cl: 0,49%; NO3: 2,12 %; SO4: 0,36%) BUDE REDUKOVÁN ODSOLOVACÍMI ZÁBALY. OBSAH DUSIČNANŮ V KAMENI MUSÍ BÝT SNÍŽEN NA PĚTINU PŮVODNÍHO MNOŽSTVÍ. NÁVRHU KONKRÉTNÍ TECHNOLOGIE ODSOLOVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU BUDE PŘEDCHÁZET DETAILNÍ LABORATORNÍ ROZBOR VLHKOSTI A VODOROZPUSTNÝCH SOLÍ PROVEDENÝ DODAVATELEM (MIN 20 VZORKŮ). DEKONTAMINOVANÝ KÁMEN BUDE DÁLE KONSOLIDOVÁN ORGANOKŘEMIČITANY A DOPLŇOVÁN. PROBARVENÁ SMĚS PRO DOPLŇOVÁNÍ KAMENE BUDE VYTVOŘENA NA ZÁKLADĚ DETAILNÍHO PETROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENE. OPRAVNÁ SMĚS MUSÍ MÍT OBDOBNÉ MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DOPLŇOVANÉHO KAMENE. AVŠAK VYSPRÁVKY MUSÍ BÝT O STUPEŇ MĚKČÍ (10%) NEŽLI DOPLŇOVANÝ KÁMEN. TÉMĚŘ V CELÉ PLOŠE KAMENNÉHO SOKLU BUDE OBNOVENA JIŽ ODVĚTRANÁ LÍCOVÁ PLOCHA KAMENE. UPRAVENA PEMRLOVÁNÍM (OKRAJE PEMRLOVANÝCH PLOCH BUDOU LEMOVAT STEZKY). U OBNOVENÉHO SOKLU BUDE PROVEDENA FINÁLNÍ BAREVNÁ RETUŠ, HYDROFOBIZACE SOKLU NENÍ VZHLEDEM K VZLÍNAJÍCÍ ZEMNÍ VLHKOSTI SOKLOVÉHO ZDIVA UVAŽOVÁNA.

NOVĚ ZHOTOVENÁ SYSTÉMOVÁ SUŠÍCÍ OMÍTKA KEMASAN

STÁVAJÍCÍ SILNĚ DEGRADOVANÁ OMÍTKA PODNOŽE BUDE VČETNĚ PARAPETNÍ ŘÍMSY ODSTRANĚNA (S PROŠKRÁBNUTÍM SPÁR) A POVRCH ZDIVA BUDE DOKONALE OČIŠTĚN SYSTÉMEM JOS. NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA SOKLU S REPLIKOVANOU PÁSOVOU BOSÁŽÍ BUDE PROVEDENA ZE SUCHÉ PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI KEMASAN 590 (ŠTUK KEMASAN 590 FF) NA BÁZI HYDRAULICKÉHO VÁPNA, KVARCITOVÉHO PÍSKU A SPECIÁLNÍCH ADITIV. NOVĚ ZHOTOVENÁ OMÍTKA BUDE OBSAHOVAT VELKÉ MNOŽSTVÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÝCH MIKROPÓRŮ.
POKUD BUDOU PO ODSTRANĚNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ A ŠTUKOVÝCH OMÍTEK PODNOŽE OBJEVENY PŮVODNÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY BUDOU ODSOLOVÁNY, STABILIZOVÁNY A VYSPRAVOVÁNY.

RECEPTURY A TECHNOLOGICKÉ POKYNY:

RECEPTURA JÁDROVÉ A ŠTUKOVÉ OMÍTKOVÉ SMĚSI (A):

PRO OBNOVU OMÍTEK A MODELOVANÉ ŠTUKOVÉ VÝZDOBY BUDE POUŽITA PROBARVENÁ HYDRAULICKÁ TRASOVÁ SMĚS S OBSAHEM PUCOLÁNŮ A SMĚSÍ HYDRAULICKÝCH VÁPEN VICAT S VÁPNY VZDUŠNÝMI DOLOMITICKÝMI (ZA VZNIKU VÁPENNÝCH A HOŘEČNATÝCH SILIKÁTŮ A ALUMINÁTŮ). V ZÁSADĚ SE JEDNÁ O: CaO/ (Al2O3 + Fe2O3 + MgO + SiO2) + KLINOPTILOLIT (DŮLEŽITÝ DOPLNĚK S VYSOKOU IONTOVOU VÝMĚNOU) + BELIT (ZAMEZENÍ REKRYSTALIZACE).
PRO SILNOVRSTVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY, PRO TAŽENÉ ŘÍMSY S VYSOKOU PROFILACÍ A S OKAPNIČKOU BUDE POUŽITO URYCHLOVAČE.
VELKÁ POZORNOST MUSÍ BÝT VĚNOVÁNA GRANULOMETRICKÉMU SLOŽENÍ OSTŘIVA A CELKOVÉ BAREVNOSTI MALTOVÉ SMĚSI (SHODNÁ S ORIGINÁLEM).

LICÍ SMĚS PRO VÝROBU DÍLENSKY ZHOTOVOVANÝCH ŠTUKATERSKÝCH PRVKŮ (B):

PRO VÝROBU DÍLENSKÝCH PRVKŮ BUDE POUŽITA SUPERPLASTICKÁ PROBARVENÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ SMĚS S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU (NAPŘ. SMĚS ORNAMENT). DO SMĚSI BUDE PŘIDÁVÁNO URČITÉ PROCENTUÁLNÍ MNOŽSTVÍ URYCHLOVAČE. PŘESNÉ RECEPTURY LICÍCH SMĚSÍ BUDOU VYCHÁZET Z KONKRÉTNÍ NÁLEZOVÉ SITUACE.

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE:

B0/ ROZSAH SNÁŠENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK A ŠTUKOVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚN PO ODSTRANĚNÍ RECENTNÍCH NÁTĚRŮ, PRAVDĚPODOBNĚ VŠAK BUDE OPROTI VÝKRESU VYŠŠÍ.

B1/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO OKNA (SV: 1240/ 2460 MM); CELKEM 30 KS

B2/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO OKNA (SV: 1445/ 2460 MM); CELKEM 2 KS

B3/ DEMONTÁŽ DOŽILÉHO NEPŮVODNÍHO OKNA (SV: 1345/ 2460 MM); CELKEM 2 KS

B4/ DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZÁBRAN PROTI HOLUBŮM

ZEDNICKÉ A ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE

O/ OBNOVA OMÍTEK, DLE VÝKRESU;

O1/ OBNOVA EXTERIÉROVÝCH ŠPALET A ŠAMBRÁN, DOPLNĚNÍ ŠAMBRÁNOVÝCH PATIC (DLE VÝKRESŮ D3-D6); 32 KPL

O2/ OBNOVA EXTERIÉROVÝCH ŠPALET A ŠAMBRÁN; 2 KPL

O3/ REHABILITACE PŮVODNÍ PODOBY KLADÍ DOMINANTNÍCH EDIKUL HLAVNÍCH VSTUPŮ. ŘÍMSA BUDE DOPLNĚNA O 7 KRAKORCŮ A PRŮBĚŽNÝ ZUBOŘEZ (ANALOGIE: NAPŘ. KORUNNÍ ŘÍMSA DVORNÍHO PRŮČELÍ ZÁPADNÍ KŘÍDLA BUDOVY). VLYS BUDE DOPLNĚN O ŠTUKOVOU VEGETABILNÍ NÁPISOVOU KARTUŠI.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE:

ZA1/ NOVÝ KOVOVÝ DRŽÁK VLAJKOVÉ ŽERDĚ; 2 KS
(DRŽÁK BUDE OSAZEN V POHLEDOVĚ NEEXPONOVANÉM MÍSTĚ, T.J. ZA SNĚHOVOU ZÁBRANOU NAD HLAVNÍMI VSTUPY)

ZA2/ REPASE MŘÍŽEK SKLEPNÍCH OKÉNEK, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ; 6 KS

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE:

TR1/ REPLIKA ŠPALETOVÉHO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉHO OSMIKŘÍDLOVÉHO DUBOVÉHO OKNA (SV: 1240/ 2460 MM), VNĚJŠÍ OKNO BUDE ZASKLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-6-4 MM. VÍCE VÝKRESY D3-D6; 30 KS

TR2/ REPLIKA ŠPALETOVÉHO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉHO OSMIKŘÍDLOVÉHO DUBOVÉHO OKNA (SV: 1445/ 2460 MM), VNĚJŠÍ OKNO BUDE ZASKLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-6-4 MM. VÍCE VÝKRESY D3-D6; 2 KS

TR3/ REPLIKA ŠPALETOVÉHO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉHO OSMIKŘÍDLOVÉHO DUBOVÉHO OKNA (SV: 1345/ 2460 MM), VNĚJŠÍ OKNO BUDE ZASKLENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-6-4 MM. VÍCE VÝKRESY D3-D6; 2 KS

KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

KL1/ VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A PARAPETŮ PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁNO. PO INSTALACI OKEN, V PRŮBĚHU OBNOVY OMÍTEK BUDE OPLECHOVÁNÍ ZPĚTNĚ OSAZENO A DOPLNĚNO O DROBNÉ FUNKČNÍ PRVKY (ODHÁŇKY, LEMY)

KL2/ SNĚHOVÁ ZÁBRANA BUDE DEMONTOVÁNA, REPASOVÁNA A ZPĚTNĚ OSAZENA; 2 KS

NATĚRAČSKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE

NAF/ VEŠKERÉ OMÍTKY A ŠTUKATÉRSKÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY OKROVÝM SJEDNOCUJÍCÍM VÁPENNÝM MODIFIKOVANÝM NÁTĚREM (PŘIBLIŽNĚ V ODSTÍNU S1030Y30R30 - DLE VZORNÍKU NCS) S NÁSLEDNOU HYDROFOBIZACÍ (NAPŘ. IMESTA IW 290).

NA1/ TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ OKNA BUDOU NÁSLEDNĚ OPATŘENA SYSTÉMOVÝM SYNTETICKÝM KRYCÍM NÁTĚREM. EXTERIÉROVÉ ČÁSTI OKNA BUDOU OPATŘENY HNĚDÝM NÁTĚREM (ODSTÍN: RAL 1011), VNITŘNÍ ČÁSTI BÍLÝM NÁTĚREM (ODSTÍN: RAL 9001).

NA2/ KOVOVÉ PRVKY (BRÁNA, OKNA) BUDOU NEJPRVE ZBAVENY STARÝCH NESOUDRŽNÝCH NÁTĚRŮ (NAPŘ. PŘÍPRAVKEM LAKOSTAN, ČI ZBROUŠENÍM) A RZI (BEZOPLACHOVÝM PŘÍPRAVKEM ODREZOL). OČIŠTĚNÝ POVRCH BUDE NÁSLEDNĚ OPATŘEN ZÁKLADNÍM NÁTĚREM SILIKONAKRYLÁTOVÉ ZINKOVÉ ANTIKOROZNÍ BARVY BILAK ZN PRIMER (SPOTŘEBA - 1 VRSTVA: 1 KG/ 3 M2; BARVA: ŠEDÁ; VÝROBCE: BIOPOL PAINTS, PODĚBRADY). NA ZÁKLADNÍ NÁTĚR BUDE DVOJNÁSOBNĚ APLIKOVÁN NÁTĚR SPECIÁLNÍ JEDNOSLOŽKOVÉ SILIKONAKRYLÁTOVÉ VRCHNÍ BARVY BISIL PROFI (SPOTŘEBA - 1 VRSTVA: 1 KG/ 5 M2; BARVA: HNĚDÁ - RAL 1011; VÝROBCE: BIOPOL PAINTS, PODĚBRADY)

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

RE1/ RESTAUROVÁNÍ VSTUPNÍ BRÁNY, DOPLNĚNÍ OKOPOVÉ LIŠTY, DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ

RE2/ RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO SCHODIŠTĚ; KAMENNÉ STUPNĚ BUDOU ČIŠTĚNY NEJDŘÍVE MECHANICKOU CESTOU. BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY NEVHODNÉ SPRÁVKY A PLOMBY POCHÁZEJÍCÍ Z MINULOSTI. BUDOU ODSTRANĚNY DOŽÍVAJÍCÍ SPÁRY. VYSOKÝ OBSAH VODOROZPUSTNÝCH SOLÍ V KAMENI (Cl: 0,49%; NO3: 2,12 %; SO4: 0,36%) BUDE REDUKOVÁN ODSOLOVACÍMI ZÁBALY. OBSAH DUSIČNANŮ V KAMENI MUSÍ BÝT SNÍŽEN NA DESETINU PŮVODNÍHO MNOŽSTVÍ. NÁVRHU KONKRÉTNÍ TECHNOLOGIE ODSOLOVÁNÍ KAMENE BUDE PŘEDCHÁZET DETAILNÍ LABORATORNÍ ROZBOR VLHKOSTI A VODOROZPUSTNÝCH SOLÍ PROVEDENÝ DODAVATELEM. DEKONTAMINOVANÝ KÁMEN BUDE DÁLE KONSOLIDOVÁN ORGANOKŘEMIČITANY A DOPLŇOVÁN. KORIGOVÁNO BUDE ZEJMÉNA PROŠLAPÁNÍ STUPŇŮ. PROBARVENÁ SMĚS PRO DOPLŇOVÁNÍ KAMENE BUDE VYTVOŘENA NA ZÁKLADĚ DETAILNÍHO PETROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENE. OPRAVNÁ SMĚS MUSÍ MÍT OBDOBNÉ MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DOPLŇOVANÉHO KAMENE. AVŠAK VYSPRÁVKY MUSÍ BÝT O STUPEŇ MĚKČÍ (10%) NEŽLI DOPLŇOVANÝ KÁMEN. PŘÍPADNÉ TRHLINY V MATERIÁLU BUDOU INJEKTOVÁNY ZATÉKAVOU MINERÁLNÍ SMĚSÍ (LEDAN). V PŘÍPADĚ OTEVŘENÝCH TRHLIN A JEMNÝCH TRHLIN INJEKTÁŽNÍM EPOXIDEM. U OBNOVENÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENA FINÁLNÍ BAREVNÁ RETUŠ. HYDROFOBIZACE KAMENE NENÍ VZHLEDEM K VZLÍNAJÍCÍ ZEMNÍ VLHKOSTI UVAŽOVÁNA.
VŠECHNY ZKOROZOVANÉ KOVOVÉ PRVKY (KRAMLE, TRNY) BUDOU NAHRAZENY JEJICH KOPIEMI Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI, OSAZENY A ZALITY OLOVEM.

RE3/ RESTAUROVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU; VIZ. LEGENDA ÚPRAV

RE4/ VÝRAZNĚ DEGRADOVANÁ ŠTUKOVÁ KARTUŠE S MĚSTSKÝM ZNAKEM BUDE SEJMUTA A NAHRAZENA REPLIKOU

PODMÍNKY REALIZACE DÍLA:

REALIZAČNÍ PRÁCE BUDE PROVÁDĚT FIRMA SE ZKUŠENOSTMI S OBNOVOU HISTORICKÝCH STAVEB. REALIZAČNÍ FIRMA ZAJISTÍ NEMĚNNOU SKUPINU PRACOVNÍKŮ. KAŽDÝ KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, UVEDENÝ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE POUZE DEFINICÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉHO STANDARDU, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A ROZMĚRŮ A MŮŽE BÝT NAHRAZEN JAKÝMKOLIV VÝROBKEM, NEBO TECHNOLOGIÍ SE SHODNÝMI ROZMĚRY A SHODNÝMI NEBO LEPŠÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI. NICMÉNĚ DODÁVANÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT V TECHNOLOGICKÉ SHODĚ S MATERIÁLY POUŽITÝMI V PRVÍ ETAPĚ OBNOVY FASÁDY. ZHOTOVITEL JE POVINEN SI JIŽ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY DŮKLADNĚ PROSTUDOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH JEJICH PŘÍLOH A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. ZPŮSOB REALIZACE VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE PROJEDNÁVÁN V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZHOTOVITELE, INVESTORA, PROJEKTANTA (TECHNOLOGA) A ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. KONTROLNÍ DEN BUDE SVOLÁN PO MONTÁŽI PROSTOROVÉHO LEŠENÍ, KDY SE PŘEDPOKLÁDÁ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH POZNATKŮ. PO PEČLIVÉ PROHLÍDCE A PRAVDĚPODOBNÉM ZJIŠTĚNÍ DOPOSUD NEZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE UPRAVEN ČI UPŘESNĚN POSTUP PRACÍ (STANOVÍ PROJEKTANT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE). PŘED KONTROLNÍMI DNY BUDOU REALIZAČNÍ FIRMOU PROVEDENY DÍLČÍ KONTROLNÍ VZORKY OMÍTEK A JEJICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, KTERÉ BUDOU VÝŠE JMENOVANÝMI PŘIPOMÍNKOVÁNY A ODSOUHLASOVÁNY. POVAHA PROJEKTU VYLUČUJE POUŽITÍ STANDARDNÍCH PYTLOVANÝCH SMĚSÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÉKOLIV NOVÉ SKUTEČNOSTI BUDOU PRÁCE LOKÁLNĚ POZASTAVENY A SVOLÁN KONTROLNÍ DEN. V PRŮBĚHU REALIZAČNÍCH PRACÍ BUDE ZHOTOVOVÁNA PRACOVNÍ NÁLEZOVÁ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ MOKRÉ PROCESY SPOJENÉ S REALIZACÍ DÍLA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE V OBDOBÍ TRADIČNÍ STAVEBNÍ SEZÓNY, T.J.: OD 24. DUBNA (SVÁTEK SV. JIŘÍ) DO 28. ZÁŘÍ (SVÁTEK SV. VÁCLAVA). PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ DÍLA JE NUTNÉ ZAJISTIT OCHRANU VŠECH DOTČENÝCH ČÁSTÍ FASÁDY A JEJÍHO OKOLÍ PŘED MOŽNÝM ZNEČIŠTĚNÍM A POŠKOZENÍM.

REALIZACE JE PODMÍNĚNA VÝKONEM AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA.

POZNÁMKA: VŠECHNY ROZMĚRY A KÓTY JSOU NÁVRHOVÉ, VELIKOST PRVKŮ NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY!!!

±0,000= m.n.m.

0 1 2 3 4 5 M

ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB IČ: 74376686, DIČ: CZ7804303553 ADRESA: BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 33, 544 72 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ GSM: 737 325 950, E-MAIL: MILOS.KUDRNOVSKY@SEZNAM.CZ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	ZAK. Č.: 052012
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.	SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	AKCE: OBNOVA SEVERNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDY GYMNÁZIA č.p. 304 VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.	STUPEŇ: DPS FORMÁT: 18*A4 MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 10/2013
KONTROLA:	VÝKRES: POHLED NA VÝCHODNÍ PRŮČELÍ	OZNAČ.: D1
SPOLUPRÁCE: MGR. VESELÁ		PARÉ Č.: