

Akce: Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem				Č.zak.: 24Z160	
Investor: Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. 544 17, CZ		Proj. části: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha		 SZ Projekce elektro	
Místo stavby: Město Dvůr Králové nad Labem		Vypracoval: Ondřej Soukup Zodp. proj.: Karel Sommer			


ČÁST PD: D.1.4.4 Silnoproudá instalace				Označ.: D.1.4.4.13	
VÝKRES: ROZVADĚČ RD1		Měřítko: -	Stupeň PD: DPS	Datum: 02 - 2025	

Rozváděč RD1

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

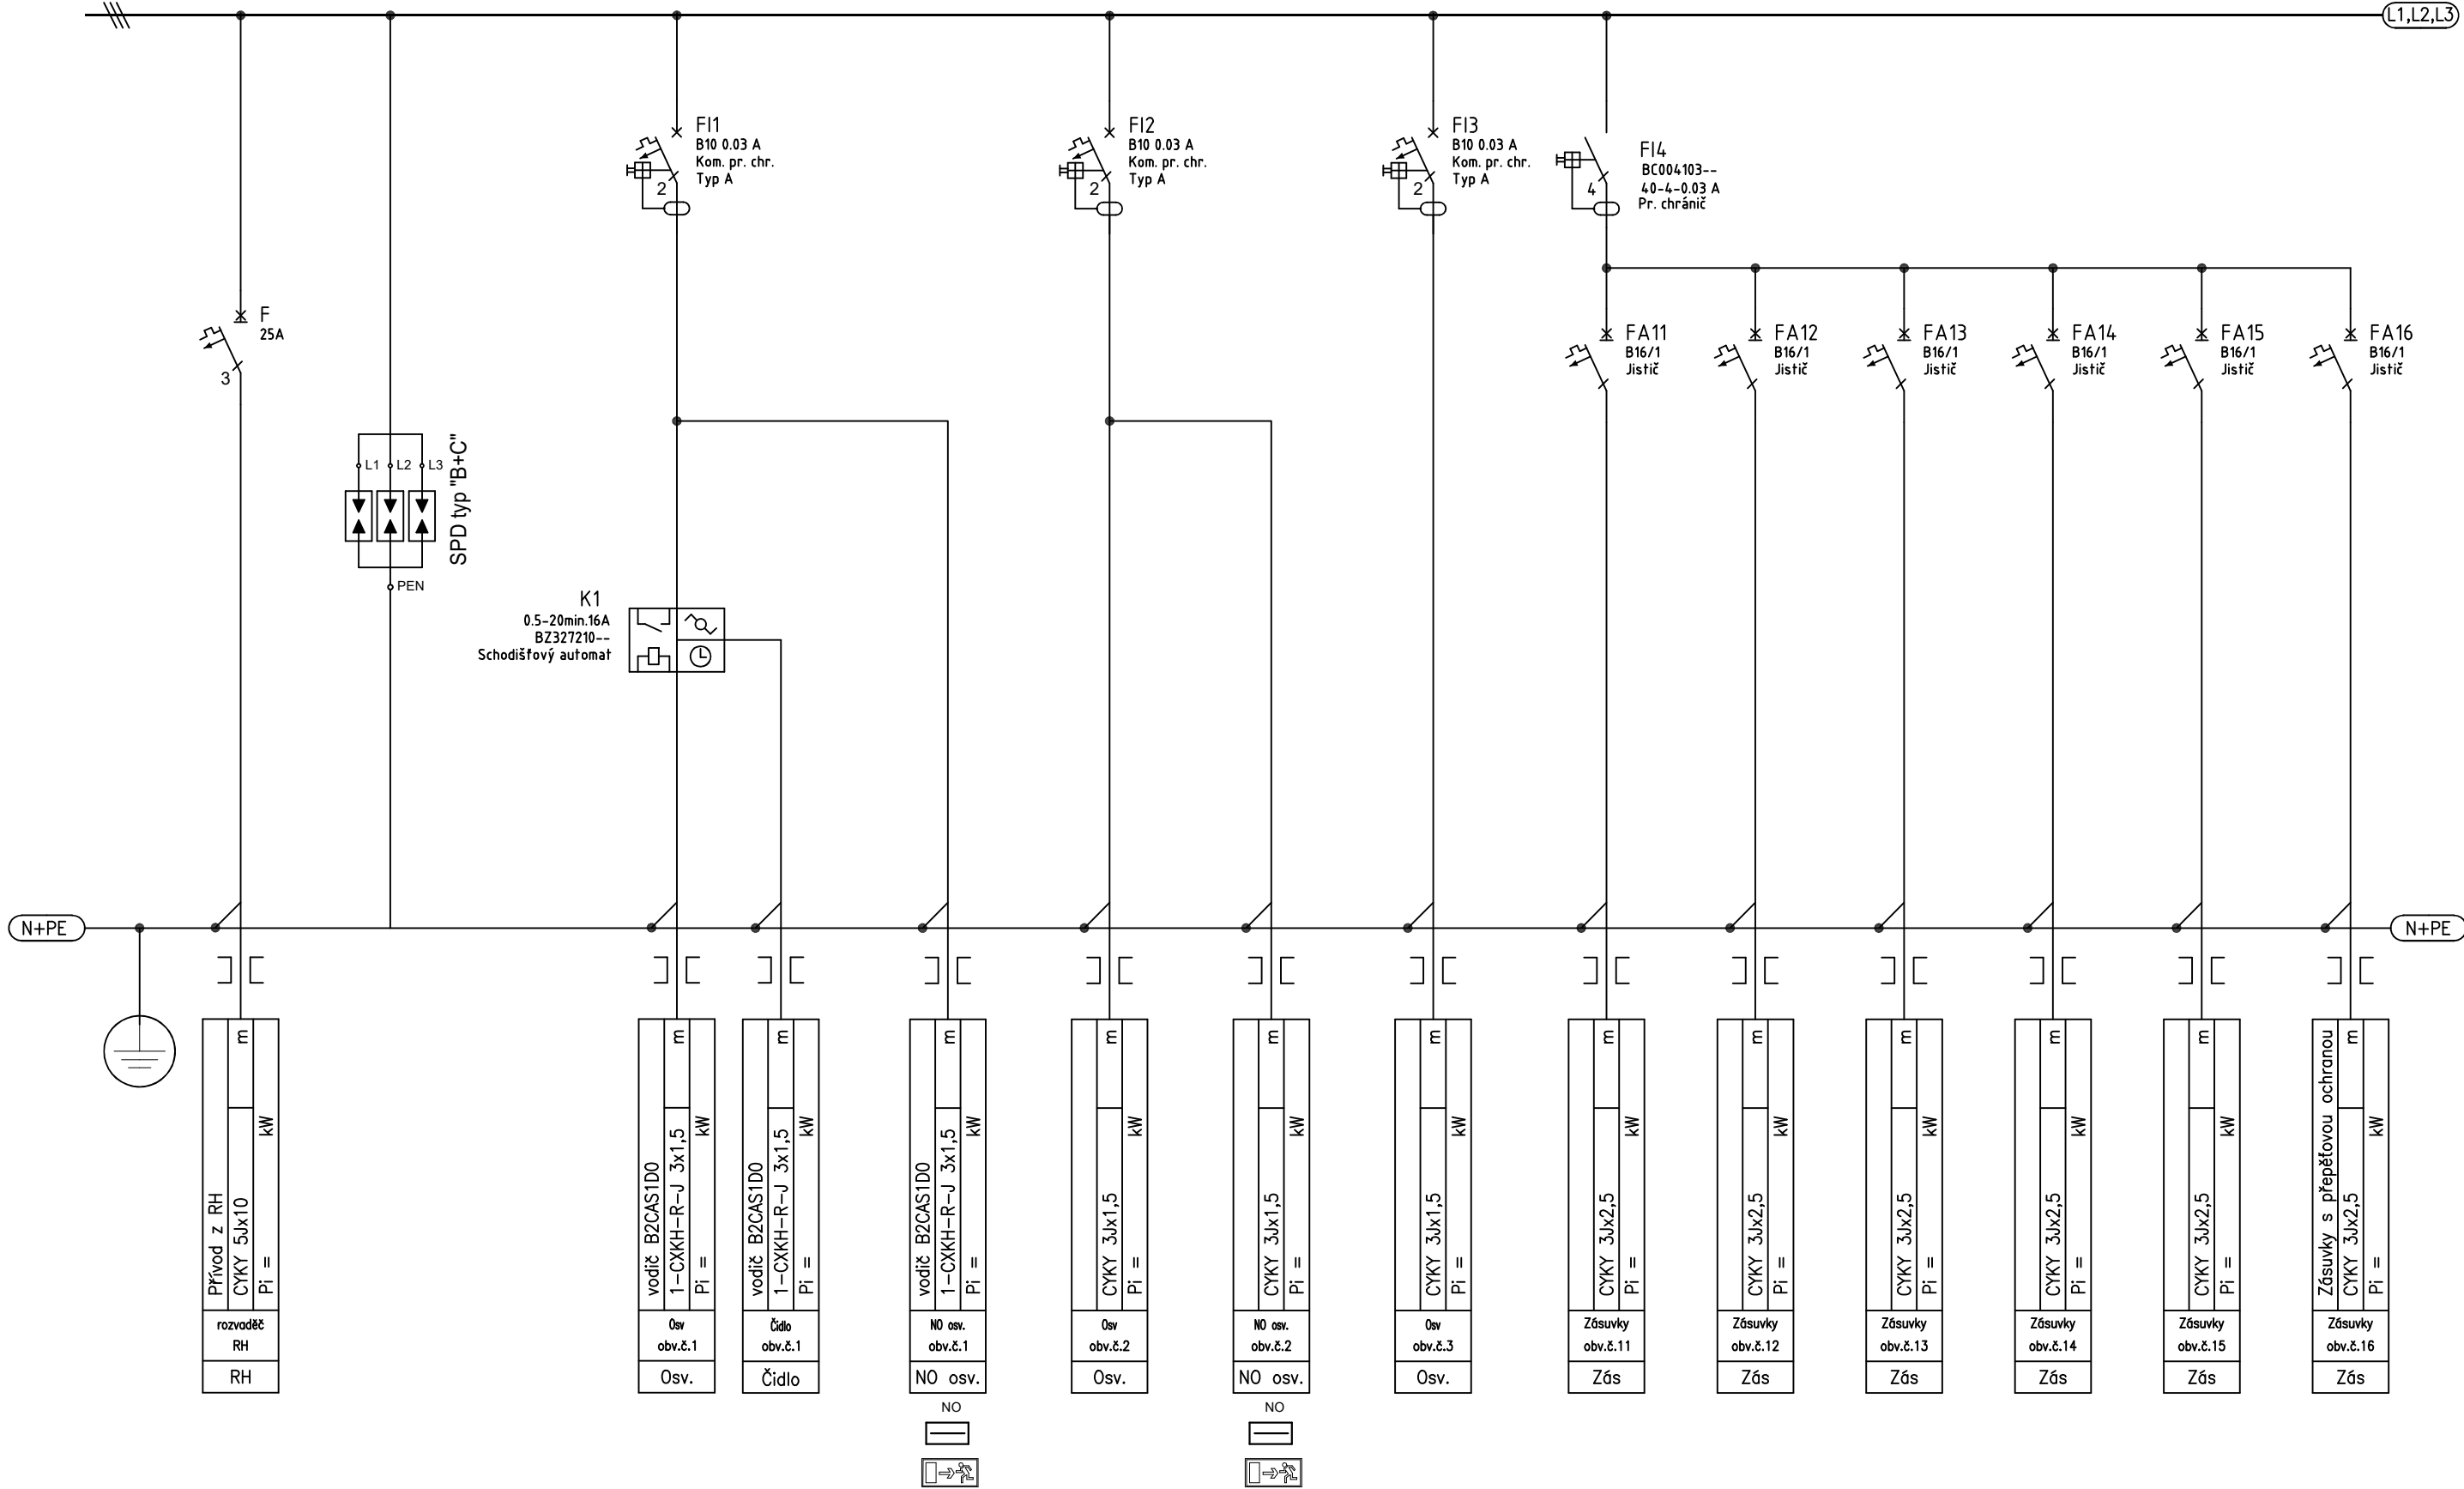

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3

L1,L2,L3

