


Beton C25/30 XC2, XA1 – Cl. 0.2 – Dmax 16 – S2
Sítě Sz , pruty R 10 505
Krytí výztuže min. 50 mm

Legenda sítí :

S1 Sz 8/100 – 8/100 , dl. 2.40 x 6.00 , KS 4.0

Tabulka rozměrů použitých sítí dolní výztuže		
Označení	Rozměr	Počet Ks
S1/2	2.40 x 3.00 m	6
S1/4	1.20 x 3.00 m	4

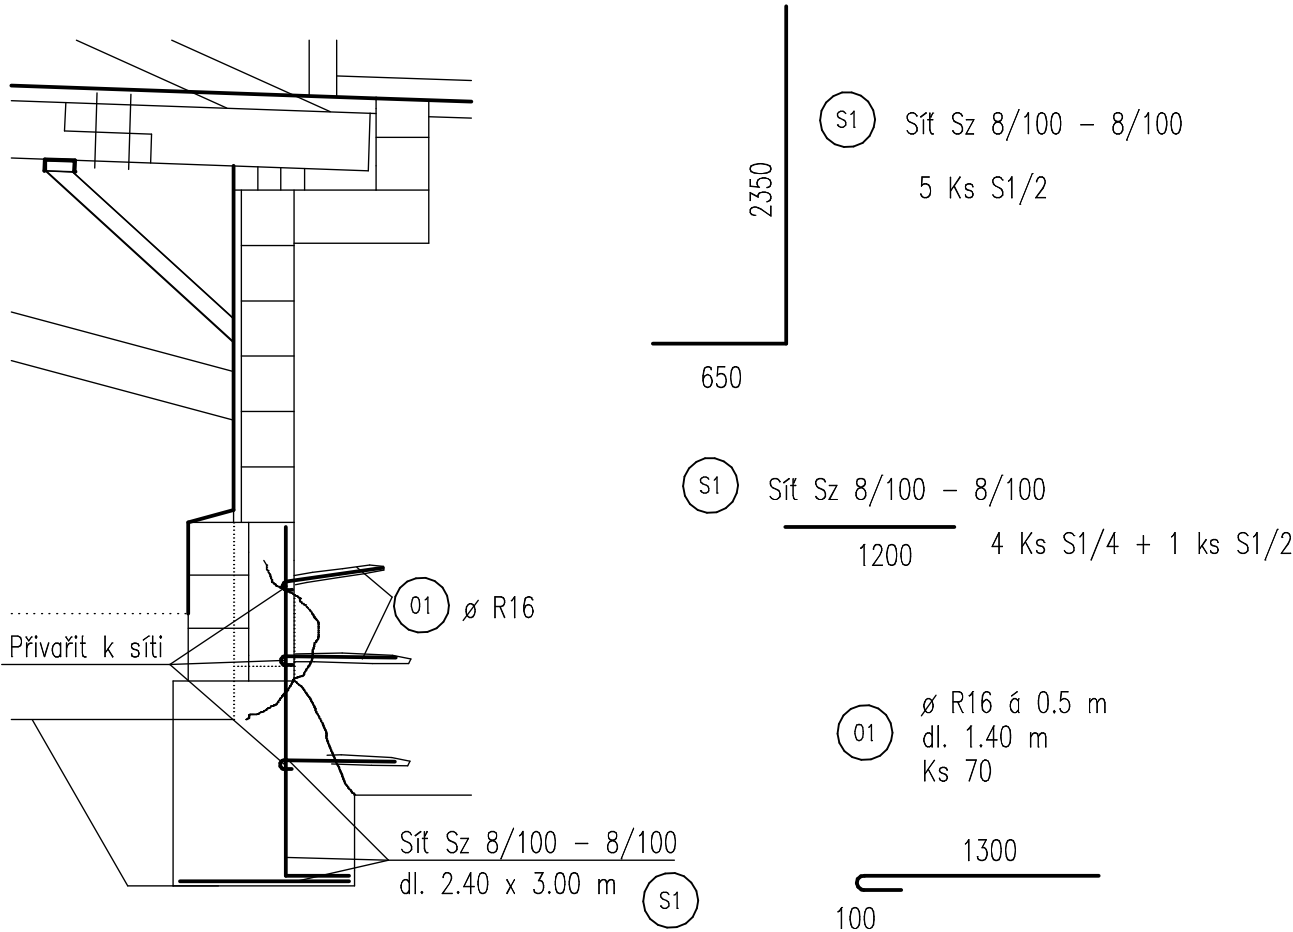

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hříště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem, T.G.Maarýka 38, 544 17, Dvůr Králové nad Labem				
AKCE : Verdek - p.p.č 932, 227, 228 a 975/1 Oprava a podchycení pravobřežní patky lávky F.1.2. - Stavebně konstrukční část			FORMÁT	2 A4
			DATUM	07/11
			ÚČEL	PD
			ČÍS.ZAK.	3800/11
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Schéma výztuže železobetonové monlérky			1 : 50	F.1.2.2/1