


ULOŽENÍ PLYNOVODU VE VOLNÉM TERÉNU

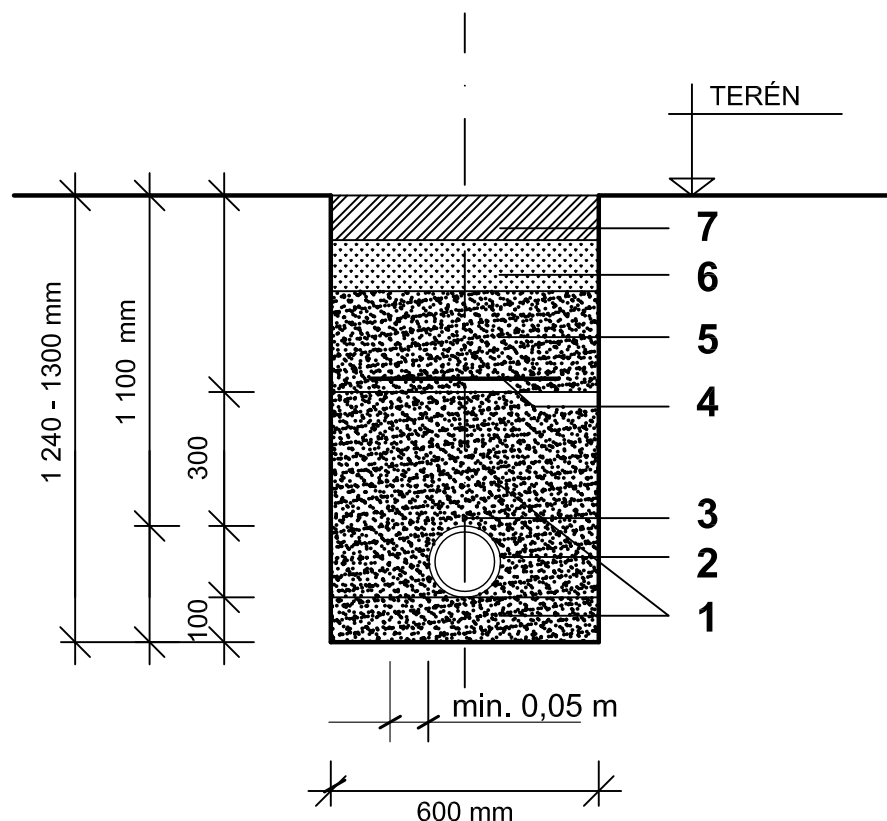

LEGENDA

- 1 Zhutněné pískové lože a obsyp potrubí pískem nebo jiným materiálem s max. zrnitostí do 16mm
- 2 Polyetylenové potrubí PE 100 opláštěné SDR 11 PE dn 63x5,8mm
- 3 Signalizační vodič CYY 2,5mm²
- 4 Výstražná fólie žluté barvy s min. přesahem 50 mm na každou stranu
- 5 Zhutněný násyp cca 300 mm tříděného materiálu
- 6 Zhutněný násyp z netříděného materiálu
- 7 Konstrukce vozovky, chodníku a nezpevněné plochy

zodp.projektant		vypracoval		kreslil		kontroloval		<div>Bc. Hana H L Í Z O V Á</div> <div>autorizovaný technik v oboru TZS</div> <div>ČKAIT č. 0601525</div> <div>FRITZOVA 900, 541 01 TRUTNOV</div> <div>tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz</div>					
Bc. Hana H L Í Z O V Á													
kraj: KVHK		Město: Dvůr Králové nad Labem			k.ú.: Dvůr Králové nad Labem								
Investor:		Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.G. Masaryka 38, DK n/L											
Název akce :								formát				297x210	
MALÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - SYLVÁROV PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY								datum				VI/2020	
								účel				PDPS	
								č.zakázky				02/2019	
Výkres:		ULOŽENÍ POTRUBÍ - PŘÍČNÝ ŘEZ						měřítko		výkres č.			
								-----		B.f.2.d.3			