



PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ
PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ
PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY
JEJICH SPRÁVCŮM

Kabel AYKY 4x70 uložený v zemní rýze 350/700
v pískovém loži, ozn. folií PVC.
Při přechodu zpevněných jezdňích ploch bude kabel
uložený v chrániče s krytím 1m.
Rovněž při křížení ostatních podzemních sítí je
třeba kabel uložit do chráničky.


VÝKOPY

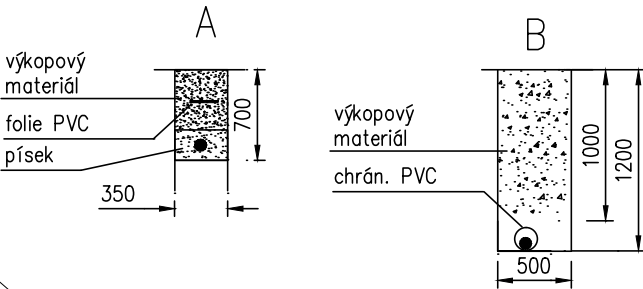

SCHEMA PŘIPOJENÍ

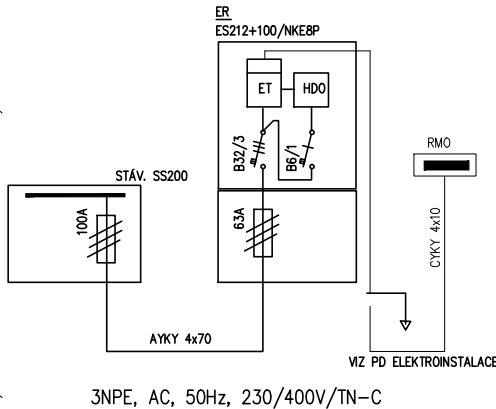

PROFESE	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrpa@hsc.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Josef Chrpa			
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chrpa			
OBJEDNATEL	P-AQUA			
			číslo zakázky	76/2017

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <div>P-AQUA s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové tel: 495 408 514 projekce@p-aqua.cz</div>	
	KANALIZACE	ing. Z. Pilař	ing. Z. Pilař		
MÍSTO STAVBY :	ŽÍŘEČ				
INVESTOR :	MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM			FORMÁT	2 x A4
AKCE: ŽÍŘEČ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PŘÍPOJKA NN Dokumentace pro provedení stavby				DATUM	XI/2017
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	1:250
SITUACE				ČÁST	D.1.IO.3.
				ČÍSLO	2