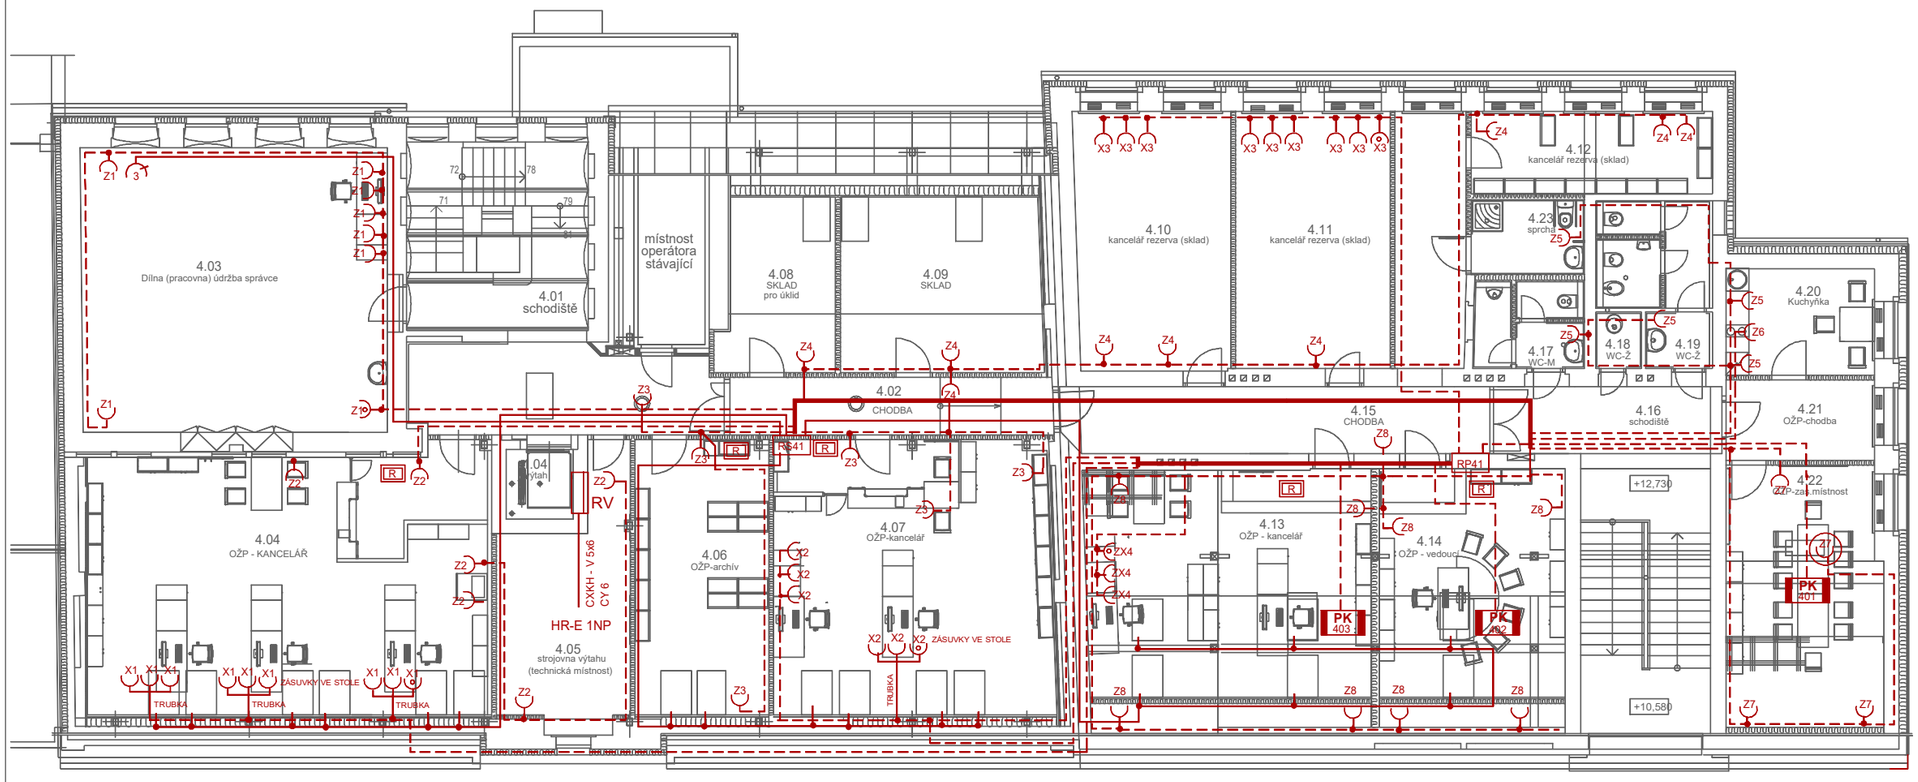

LEVÁ ČÁST-původní historická budova

PRAVÁ ČÁST-původně přístavba z roku 1990

ZÁSUVKA 230V IP20 V PODHLEDU

ZÁSUVKA 230V IP20

ZÁSUVKA 230V SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ IP20

Bezdrátový regulátor otvírání oken a rolet

PK Podlahová krabice 4x230V 4xRJ45

SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUCÍ PROJEKTU : ING. ZDENĚK JANSA		ZAKÁZKA: 59/21
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		DATUM: 09/2021
		DRUH: ZMĚNA STAVBY
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MÚ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 2NP až 4NP (III.etapa)		FORMÁT:
		MĚŘÍTKO 1:100
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g - 8
OBSAH: ZÁSUVKOVÉ OBVODY 4NP		